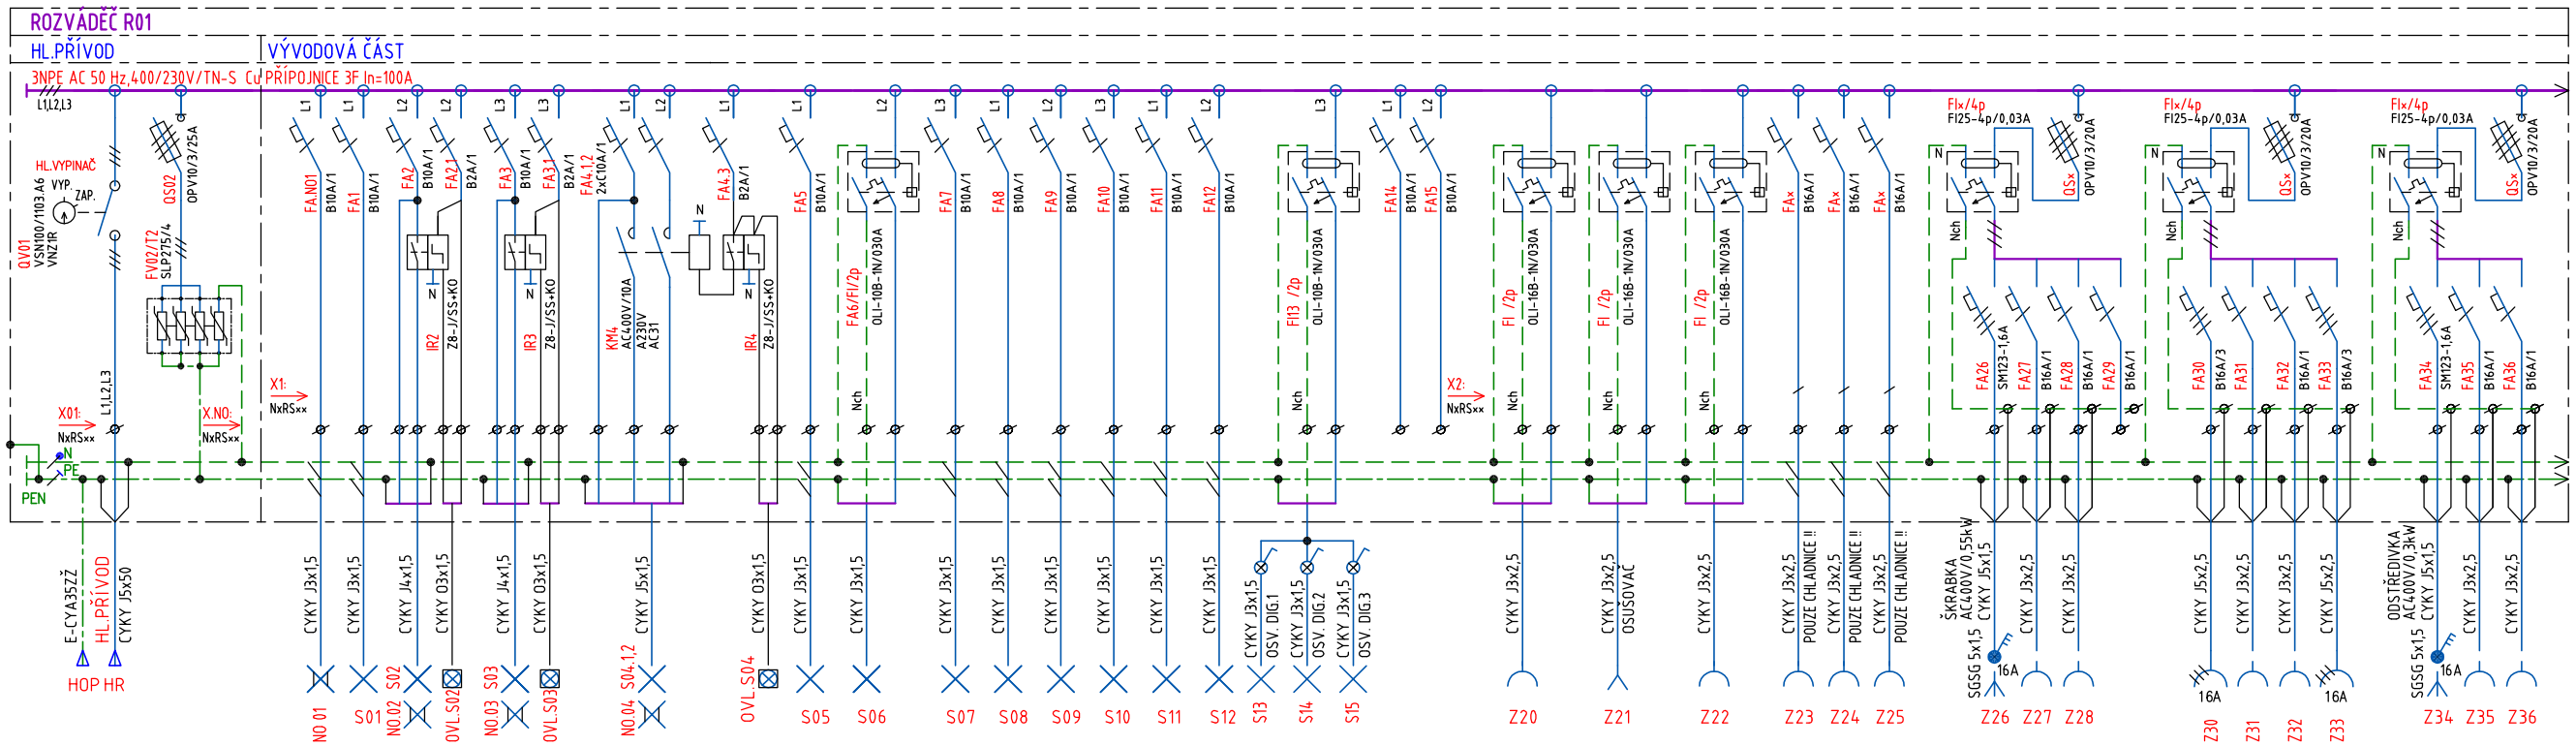

ZÁMEK NA TRNOVÝ

ROZVÁDĚČ/NÁZEV :	R01
PROVEDENÍ, VZOR : :	OCELOPLECHOVÝ ZAPUŠTĚNÝ
TYP :	ATYP
KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU :	IP 43
KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU :	IP 20
ROZMĚRY :	š.800/v.1500/hl.300mm
DĚLENÍ :	PROSTOR.ODDĚLENÍ ČÁSTÍ
NÁTĚR/BARVA :	RAL 7035
OBSLUHA :	PRAC.POUČENÝMI
PŘÍVOD(Y) :	VRCHEM
VÝVOD(Y) :	NAHORU
OCHRANA PŘED ÚR. EL. PROUDEM :	DLE ČSN 332000-4-41,ed2
	SAMOČIN.ODPOJENÍM OD ZDROJE
NAPÁJECÍ NAPĚŤ.SOUSTAVA :	3PEN AC 50Hz,400/230V/TN-S
OVLÁDACÍ NAPĚŤ.SOUSTAVA :	1NPE AC 50Hz,230V/TN-S
PROVEDENÍ A In PŘÍPOJNIC	DLE POPISU NA SCHÉMATU

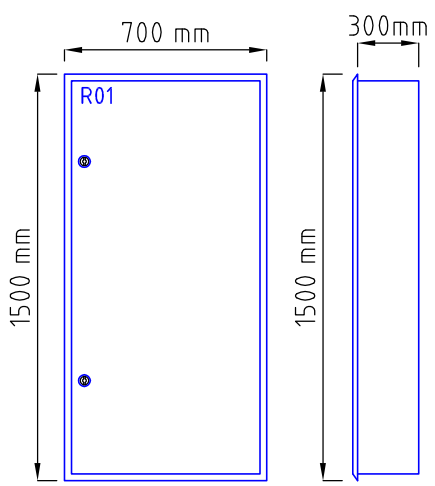

Nad skříň osadit ŽLB nebo ocel. předklad proti sedání zdiva !

Značení vodičů, svorek atd.

ČSN EN 60445 ed.3 Základní bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Označování svorek zařízení a konců vodičů (330160)

ČSN EN 60446 ed.2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci – Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi (330165)

Předpisy pro rozvaděče nn :

ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozvaděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecné ustanovení (357107)

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. Zdeněk Novák	
PROJEKTANT SPECIALISTA :	Ing. Zdeněk Novák	
VYPRACOVAL :	Ing. Zdeněk Novák	
MÍSTO STAVBY :	Ukrajinská 1530 a 1531, 708 00 Ostrava – Poruba	
STAVEBNÍK :	Statutární město Ostrava – ÚMOb Poruba Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba	

Ing. ZDENĚK NOVÁK - NOVEL
Obchodně technická a projekční kancelář
A.Gavlase 111/32, 700 30 Ostrava
tel.: +420 603 448 517, novel@tiscali.cz

AKCE/ NÁZEV :
MATEŘSKÁ ŠKOLA UKRAJINSKÁ 1530-1531, OSTRAVA - PORUBA
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE

OBJEKT/ ČÁST : **ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY**

OBSAH :
ROZVADĚČ R 01

DATUM :	05/2017
STUPEŇ PD :	DPS
ZAK. Č. :	1617
FORMÁT :	2xA4
MĚŘÍTKO :	PŘÍLOHA č.:
-	**08**