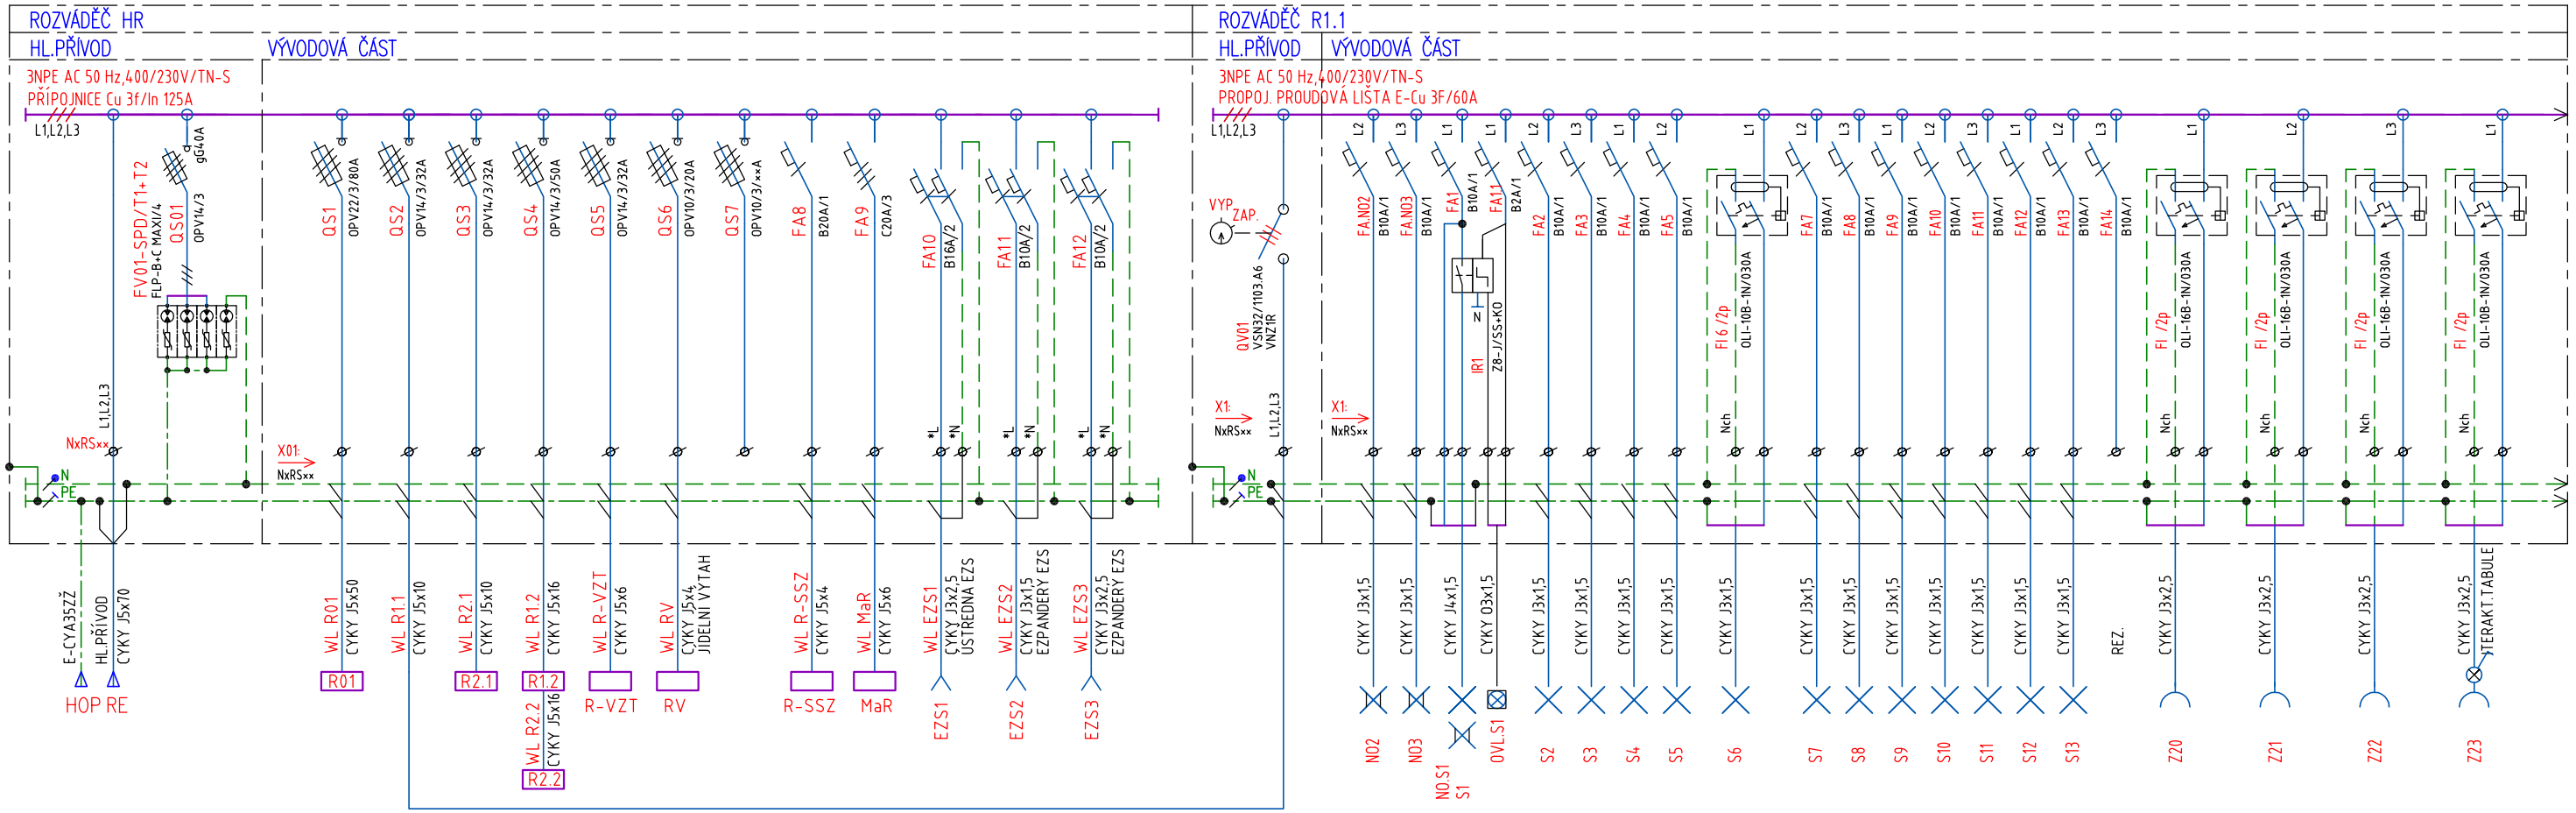

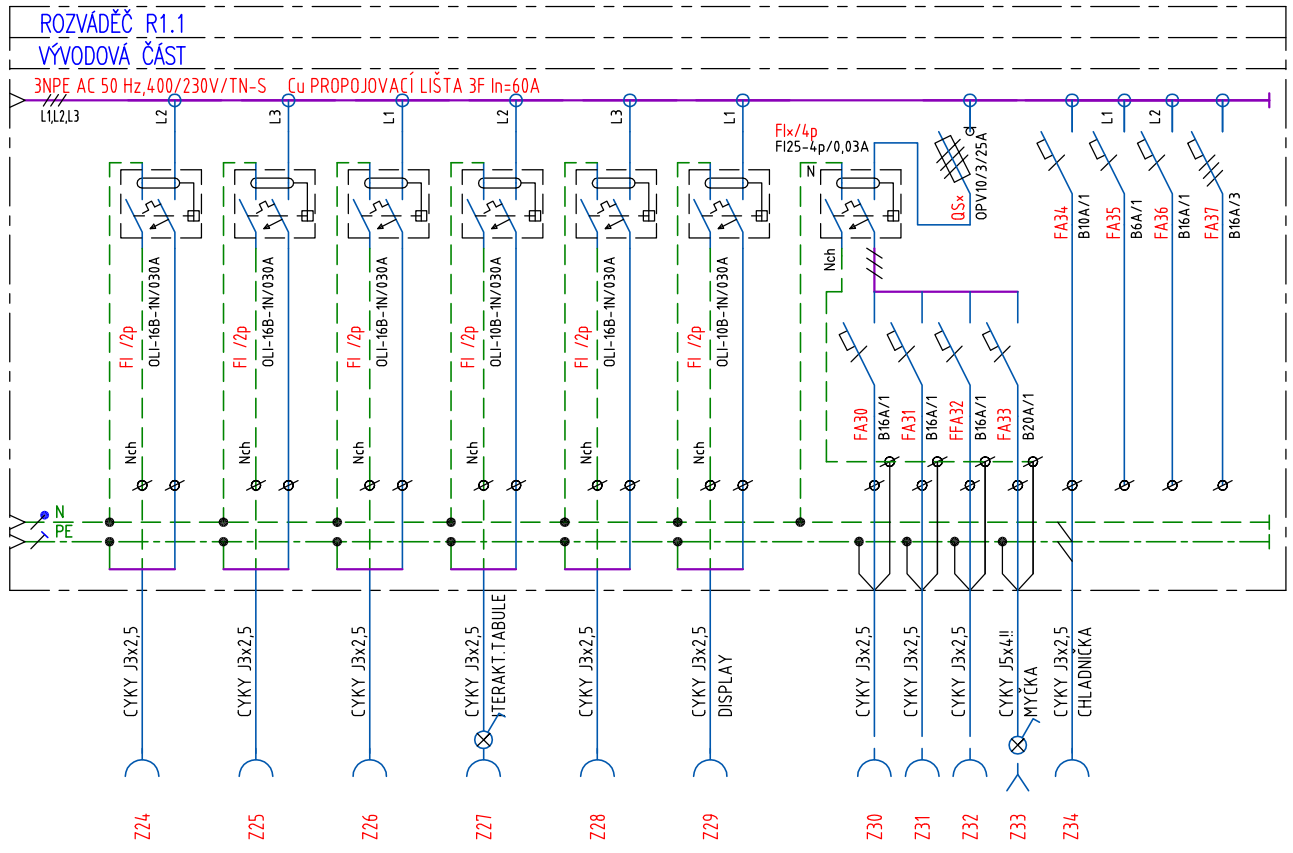

NUTNO DODRŽET MIN. KRYTÍ IP41/20 A ZÁMEK NA TRNOVÝ KLÍČ !!!

ROZVÁDĚČ/NÁZEV :	HR / R1.1
PROVEDENÍ, VZOR : :	OCELOPLAST ZAPUŠTĚNÝ
TYP :	VZOR OEZ DZ43-2409
KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU :	IP 41
KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU :	IP 20
ROZMĚRY :	216xDIN,ROZMĚRY DLE NÁKRESU
DĚLENÍ :	PROSTOROVÉ ODDĚLENÍ HR-R1.1
NÁTĚR/BARVA :	BÍLÁ-RAL7035
OBSLUHA :	PRAC.POUČENÝMI
PŘÍVOD(Y) :	SPODEM
VÝVOD(Y) :	HR-DOLŮ, R1.1-VRCHEM
OCHRANA PŘED ÚR. EL. PROUDEM :	ČSN EN 332000-4-41,ed.2
	SAMOČIN.ODPOJENÍM OD ZDROJE
NAPÁJECÍ NAPĚŤ.SOUSTAVA :	3NPE AC 50Hz,400/230V/TN-S
	1NPE AC 50Hz,230V/TN-S
OVLÁDACÍ NAPĚŤ.SOUSTAVA :	
PŘÍPOJNICE	Cu 125/60A
ZKRATOVÁ ODOLNOST /kA/ Iks	
Ikm	

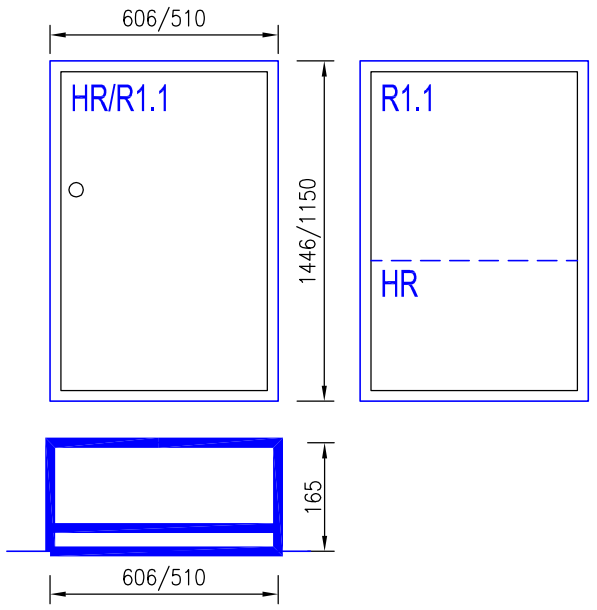

Značení vodičů, svorek atd.

ČSN EN 60445 ed.3 Základní bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Označování svorek zařízení a konců vodičů (330160)

ČSN EN 60446 ed.2 Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi (330165)

Předpisy pro rozvaděče nn :

ČSN EN 61439-1 ed.2 Rozvaděče nízkého napětí - Část 1: Všeobecné ustanovení (357107)

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. Zdeněk Novák	
PROJEKTANT SPECIALISTA :	Ing. Zdeněk Novák	
VYPRACOVAL :	Ing. Zdeněk Novák	
MÍSTO STAVBY :	Ukrajinská 1530 a 1531, 708 00 Ostrava - Poruba	
STAVEBNÍK :	Statutární město Ostrava - ÚMOb Poruba Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava - Poruba	

Ing. ZDENĚK NOVÁK - NOVEL
Obchodně technická a projekční kancelář
A.Gavlase 111/32, 700 30 Ostrava
tel.: +420 603 448 517, novel@tiscali.cz

AKCE/ NÁZEV :
MATEŘSKÁ ŠKOLA UKRAJINSKÁ 1530-1531, OSTRAVA - PORUBA
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE

OBJEKT/ ČÁST : **ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY**

OBSAH :
ROZVADĚČ HR / R1.1

DATUM :	05/2017
STUPEŇ PD :	DPS
ZAK. Č. :	1617
FORMÁT :	2xA4
MĚŘÍTKO :	PŘÍLOHA č.:
-	**07**