
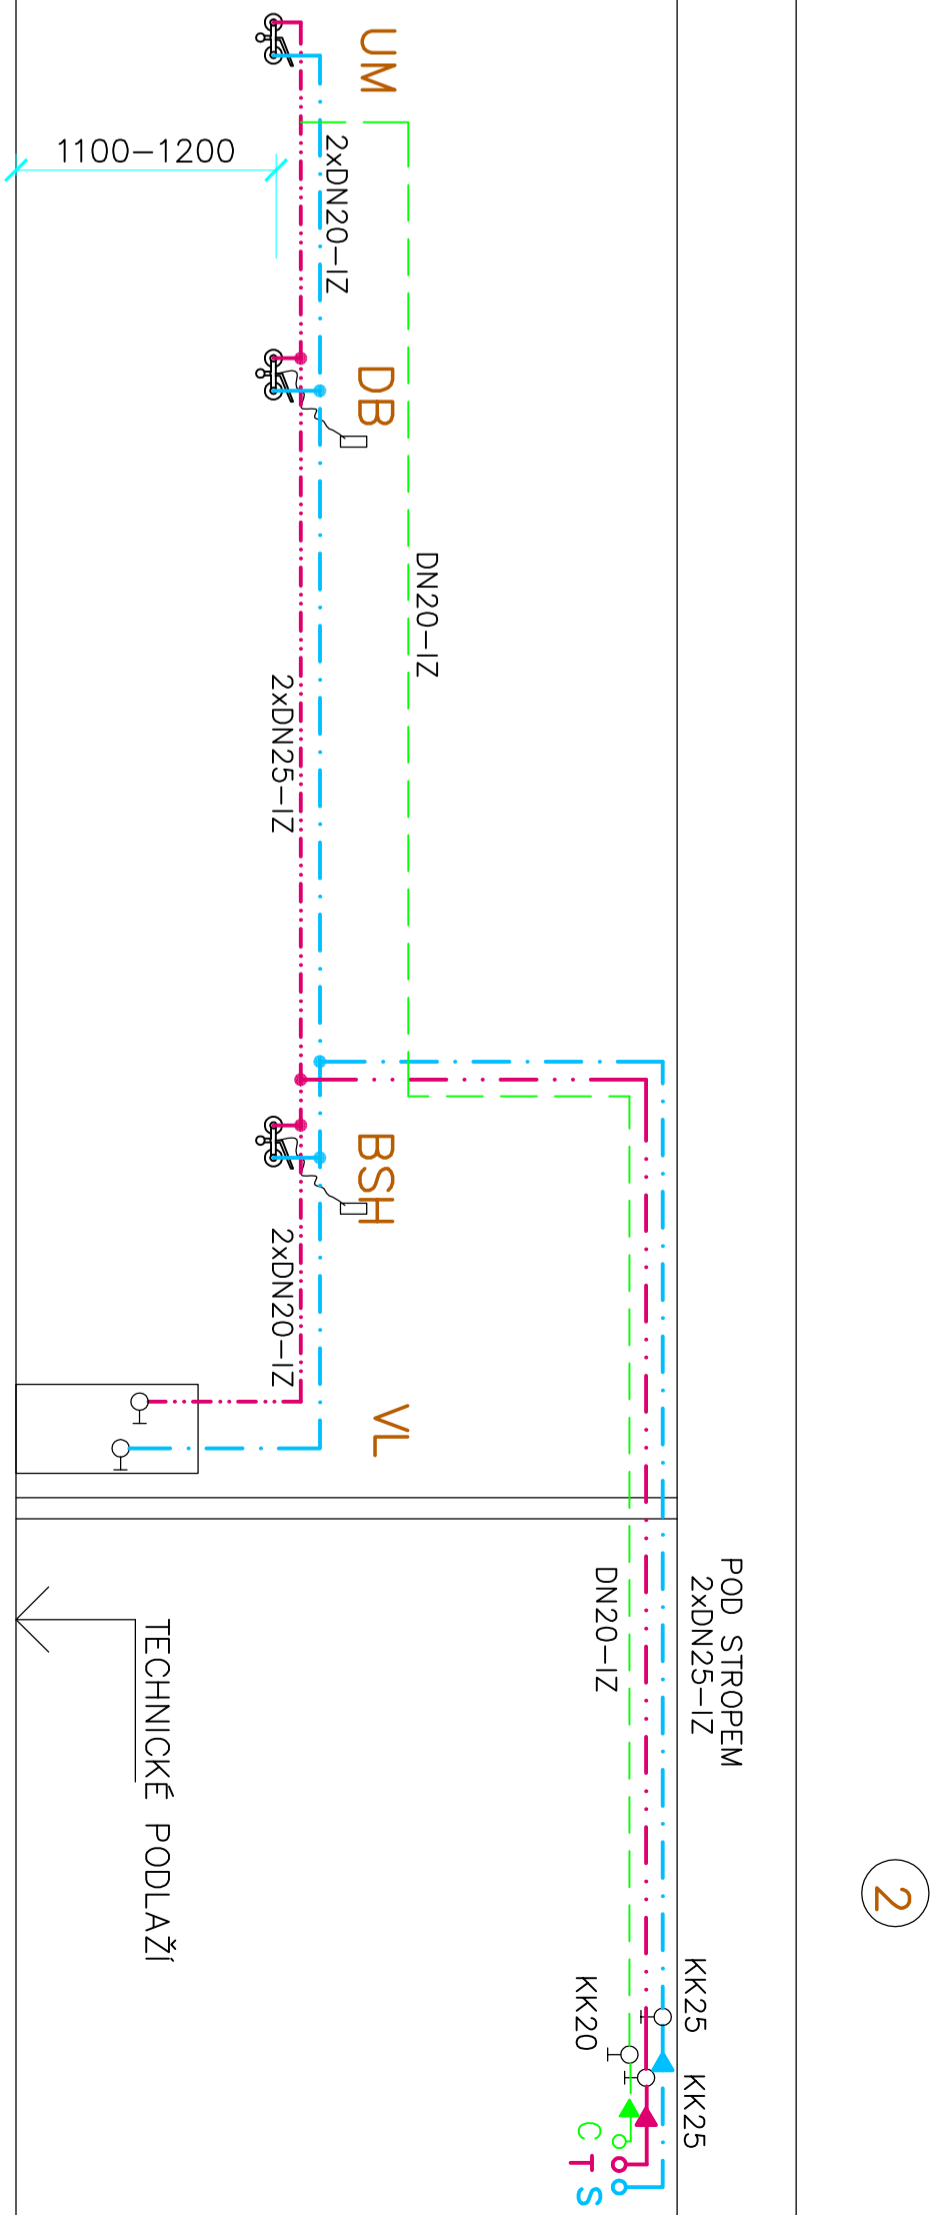
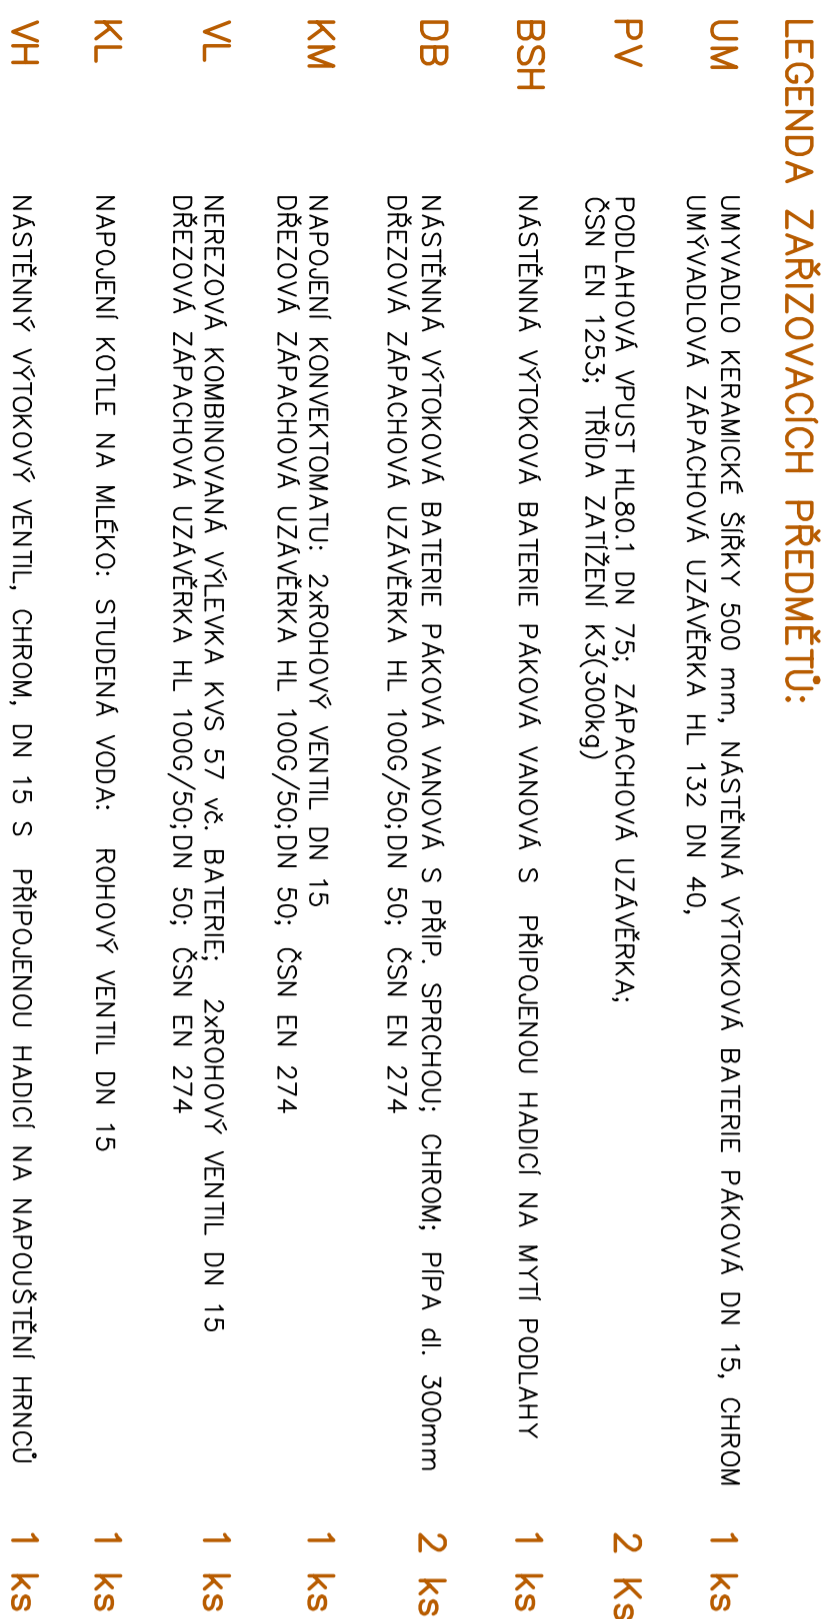



SVISLÉ SCHÉMA  
VODINSTALACE

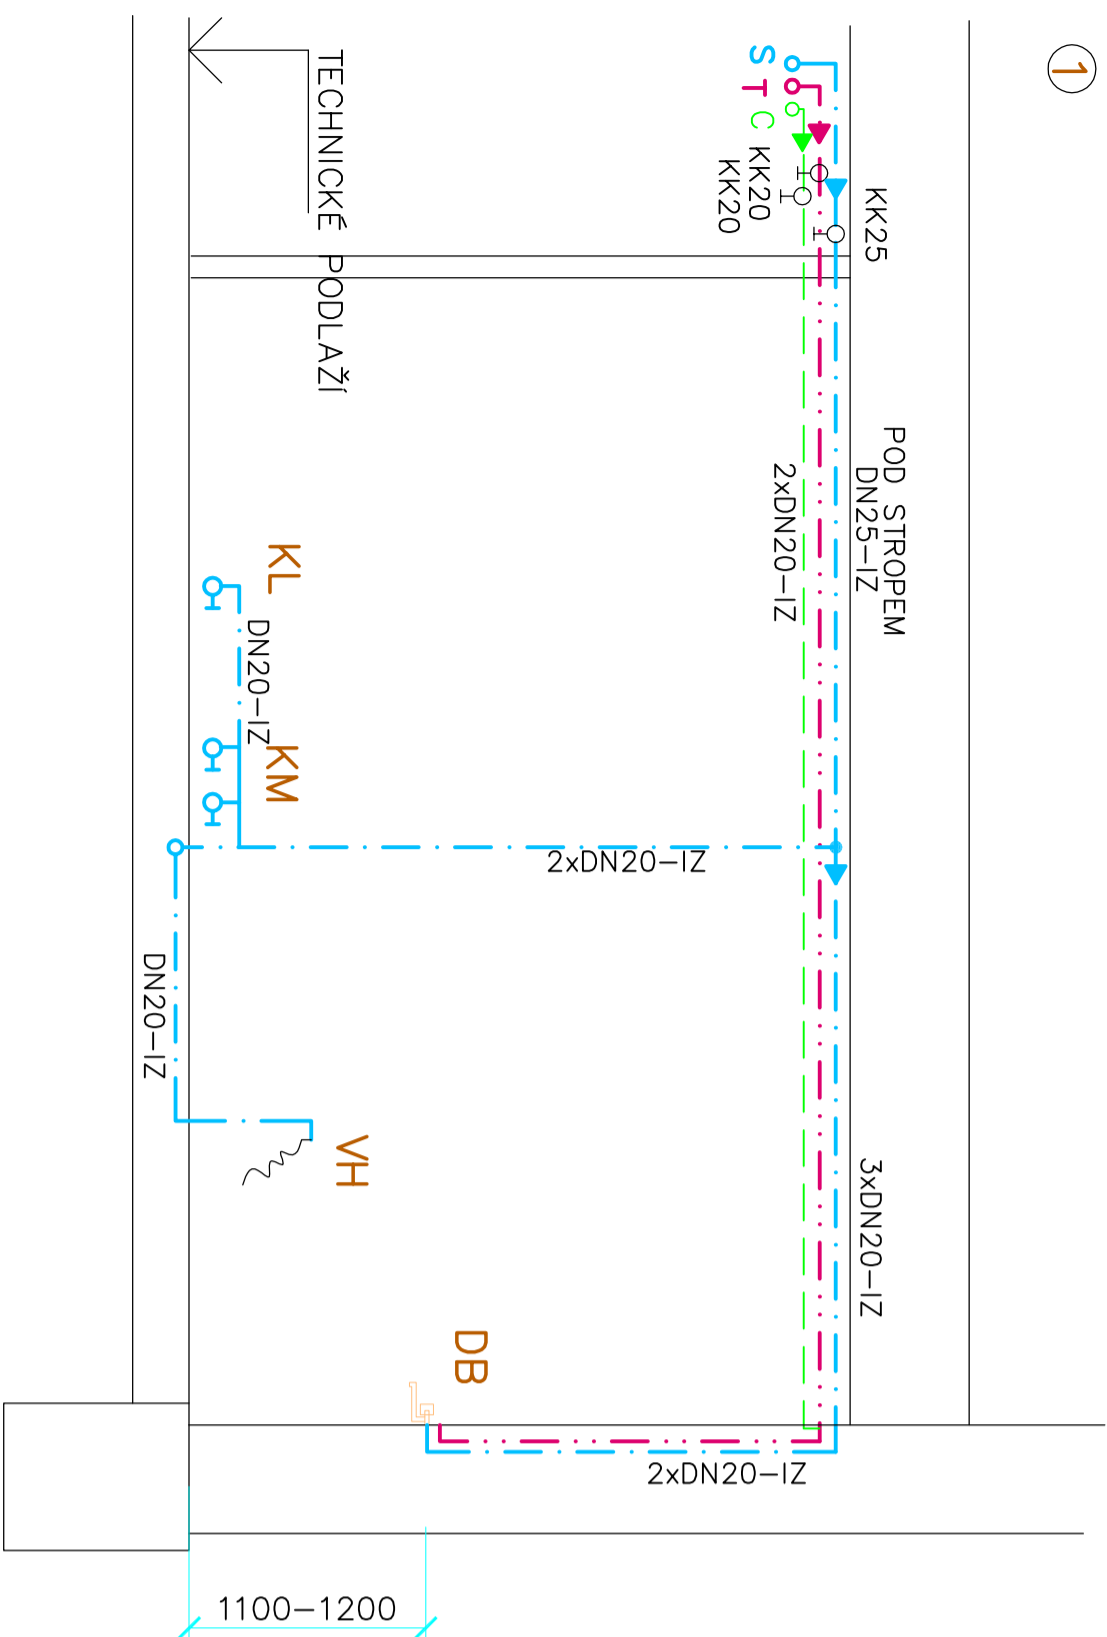

## LEGENDA

- S** — — — — —  
STUDENÁ VODA – PITNÁ  
POTRUBÍ PP-R PN20+TEPELNĚ IZOL.POUZDRO tl.15mm
- I** . . . . .  
TEPLÁ VODA – UŽITKOVÁ  
POTRUBÍ PP-R PN20+TEPELNĚ IZOL.POUZDRO tl.20mm
- C** - - - - -  
CIRKULAČNÍ TEPLÁ VODA – UŽITKOVÁ  
POTRUBÍ PP-R PN20+TEPELNĚ IZOL.POUZDRO tl.20mm
- — — — —  
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE  
POTRUBÍ HT(ŠEDĚ) DN 50–110, SPÁD MIN.3%

ZODP. PROJ.	NAVRHL	ŘŘAD :	PORUBA
Ing. PAVLÍK R.	Ing.Pavlík R.	ÚČEL	PDPS
	DATUM		03/2018
INVESTOR : Materská škola,Ostrava-Poruba,p.o.			
Ukrajinská 1530/4; 708 00 Ostrava-Poruba; IČO: 70984662			



**Ing. PAVLÍK Radek**  
 Podroužkova 1685  
 OSTRAVA – PORUBA  
 708 00

tel. 776 / 38 39 64  
 mob. 777 / 80 60 63

AKCE :	Stavební úpravy: Oprava školní kuchyně MŠ Ukrajinská 1530/4; 708 00 OSTRAVA-PORUBA	ARCH.CÍSLO	2018/11	ČÍS. PŘE :
OBSAH :		MĚŘITKO :	1:50	ČÍS. VTKRESU:

VODINSTALACE – SVISLE SCHEMA D1.1 – 2022