


PŮDORYS 3.NP - NOVÉ PRÁCE - SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ, 1:50

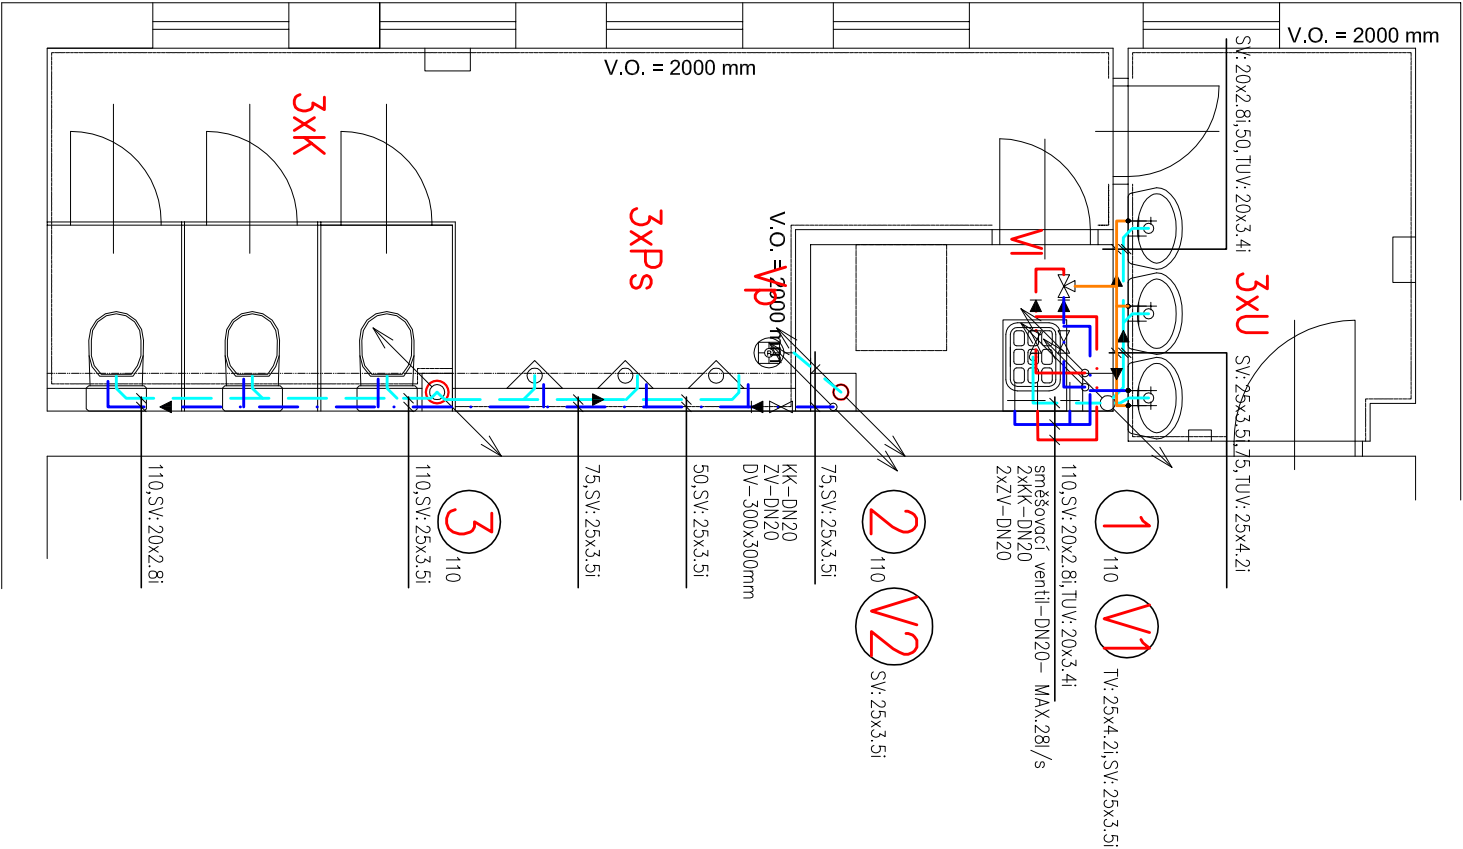

LEGENDA :

- POTRUBÍ ROZVOD STUDENÉ VODY – PPR PN16, TEPELNÁ IZOLACE
- POTRUBÍ ROZVOD TEPLÉ VODY – PPR PN20, TEPELNÁ IZOLACE
- POTRUBÍ ROZVOD MÍCHANÉ VODY – PPR PN20, TEPELNÁ IZOLACE
- POTRUBÍ PŘIPOJOVACÍ KANALIZAČNÍ – PP –HT

POZNÁMKA:

KANALIZAČNÍ STUPPAČKY VÉST V PŮVODNÍCH TRASÁCH

ZDRAVOTECHNIKA
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	ИПРЕЕО ПРОЕКТ S.R.O. 28.října 168, 709 00 OSTRAVA tel.fax.: 596612606	
ING. PETR BYSTRICKÝ	ING. PETR KUDLÍK		
MÍSTO	ZŠ ŠOUPALA, příspě. org. J. Šoupala 1609/6, Ostrava - Poruba, 708 00 Ostrava		
INVESTOR	ZŠ ŠOUPALA, příspě. org. J. Šoupala 1609/6, Ostrava - Poruba, 708 00 Ostrava		
Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U1B ZŠ J.Šoupala 1609, Ostrava-Poruba		DATUM	2/2017
		STUPEŇ PD	DPS
		ČÍSLO ZAK.	-
		FORMÁT	2x A4
PŮDORYS 3.NP		MĚŘÍTKO	VÝKRES Č. D.1.4.4