


V2

V1

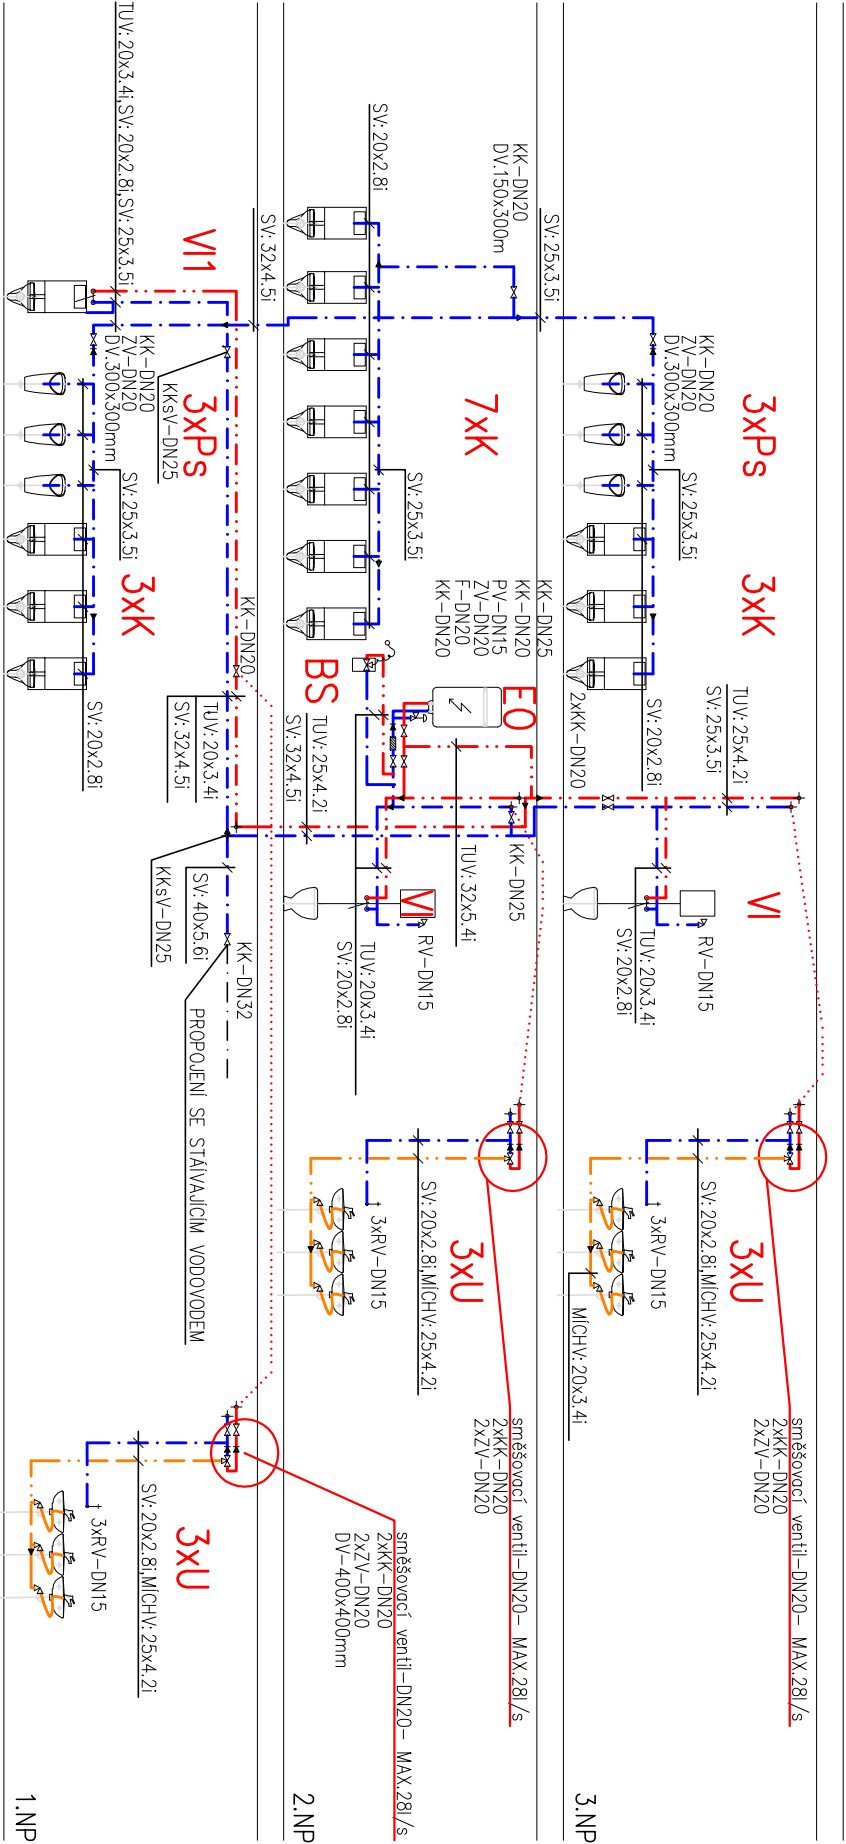

LEGENDA :

- — — — — POTRUBÍ ROZVOD STUDENÉ VODY – PPR PN16, TEPELNÁ IZOLACE
- — — — — POTRUBÍ ROZVOD TEPLÉ VODY – PPR PN20, TEPELNÁ IZOLACE
- — — — — POTRUBÍ ROZVOD MICHANÉ VODY – PPR PN20, TEPELNÁ IZOLACE

ZDRAVOTECHNIKA  
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div>K P P E E G O</div> <div>PROJEKT S.R.O.</div> <div>28.října 168, 709 00 OSTRAVA</div> <div>tel.fax.: 596612606</div>
ING. PETR BYSTRICKÝ	ING. PETR KUDJÍK <i>Ing. Petr Kudjík</i>	
MÍSTO	ZŠ ŠOUPALA, příspě. org. J. Šoupala 1609/6, Ostrava - Poruba, 708 00 Ostrava	
INVESTOR	ZŠ ŠOUPALA, příspě. org. J. Šoupala 1609/6, Ostrava - Poruba, 708 00 Ostrava	
Celková oprava sociálního zařízení v pavilonu U1B ZŠ J.Šoupala 1609, Ostrava-Poruba		
SCHÉMA VODOVODU		<div>MĚŘÍTKO</div> <div>1:100</div> <div>VÝKRES Č.</div> <div>D.1.4.6</div>
DATUM	2/2017	
STUPEŇ PD	DPS	
ČÍSLO ZAK.	--	
FORMÁT	2x A4	