


ROZVADĚČ RB03


HL.PŘÍK.VOD

VÝKONOVÁ ČÁST

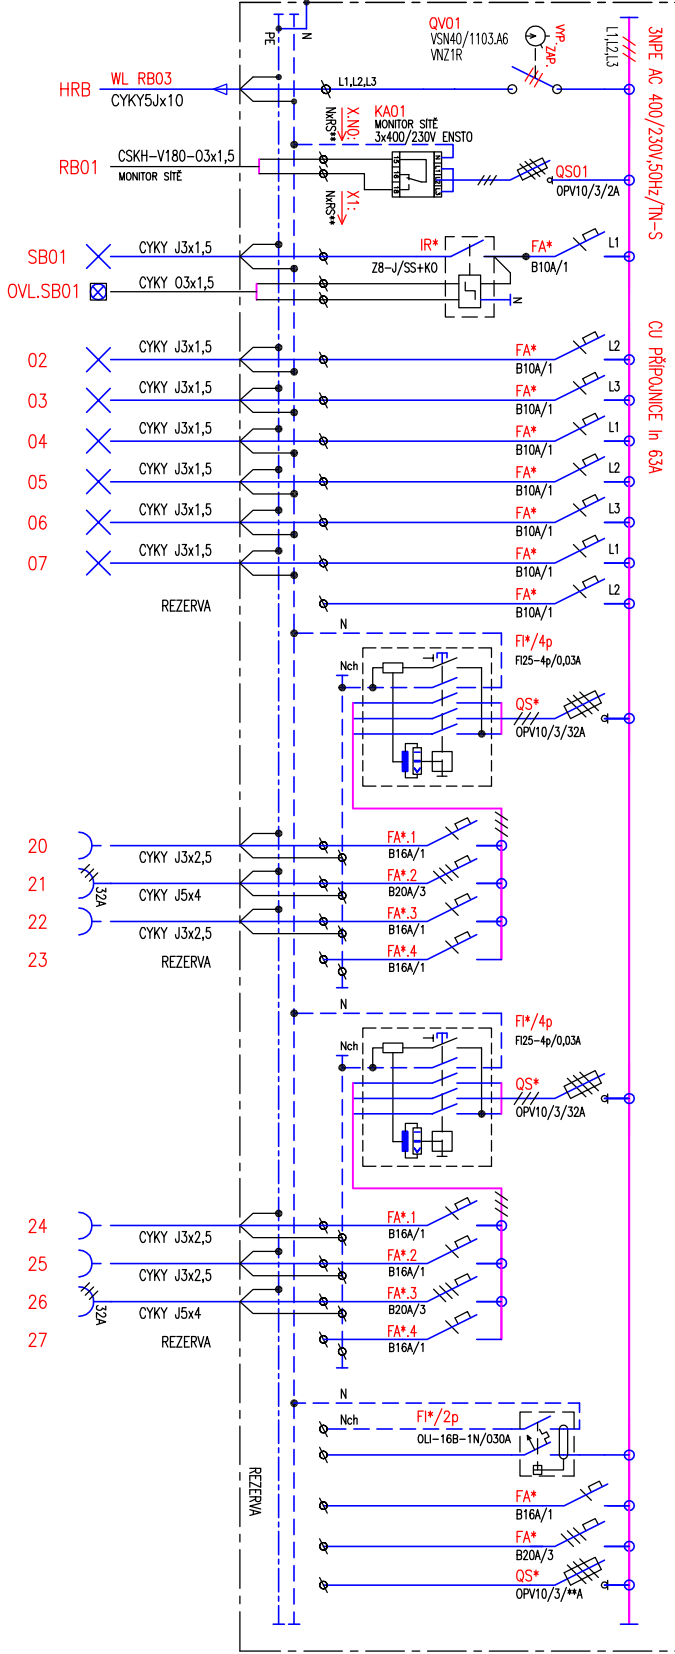

ZKRAŤOVÁ ODOLNOST JISTIČŮ min. 10 kA !!!


ROZVADĚČ/NÁZEV :	RB03
PROVEDENÍ, VZOR ::	OCELOPLECH,ZAPUŠTĚNÝ
TYP :	DZ/ATYP
KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU :	IP 41
KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU :	IP 20
ROZMĚRY :	Š 606 / v 950 / h1,250mm
DĚLENÍ :	-
NÁTĚR/BARVA :	RAL 7035
OBSLUHA :	PŘAC.POUČENÝMI
PŘÍVOD(Y) :	VRCHEM
VÝVOD(Y) :	NAHORU
OCHRANA PŘED ÚR. EL. PROUDEN :	DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
NAPÁJECÍ NAPĚŤ.SOUSTAVA :	SAMOČIN.OBPŮJENÍM OD ZDRŮJE
OVLÁDACÍ NAPĚŤ.SOUSTAVA :	AC 50Hz,400/230V/TN-S

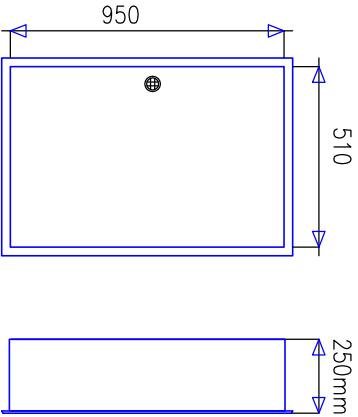

SILNOPROUD

PAVILON B

Tento dokument a všechny jeho součásti podléhají autorskému právu podle 28k.z.121/2000 Sb. Neoprávněné kopírování či použití dokumentace nebo jakékoliv její části nímto stvrzený účel je zakázáno. Odpovědnost za neoprávněné použití dokumentace, její části či její použití v rozpore se stvrzeným účelem nese osoba, v jejíž prospěch bylo takto jednáno.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Novák	
PROJEKTANT SPECIALISTA	Ing. Zdeněk Novák	
VYPRACOVAL	Ing. Zdeněk Novák	
MÍSTO STAVBY	ZŠ L. Štúra 1085, 708 00 Ostrava - Poruba	
OBJEDNATEL/ INVESTOR	Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba	Ing. ZDENĚK NOVÁK-NOVEL Obchodně technická a projekční kancelář Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka e-mail : novel@iscall.cz
AKCE/ NÁZEV :	ZÁKLADNÍ ŠKOLA L. ŠTÚRA 1085, OSTRAVA - PORUBA REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE	
OBJEKT/ ČÁST :	SILNOPROUD	
OBSAH :	ROZVADĚČ RB03	
		MĚŘÍTKO
		-
		20

