
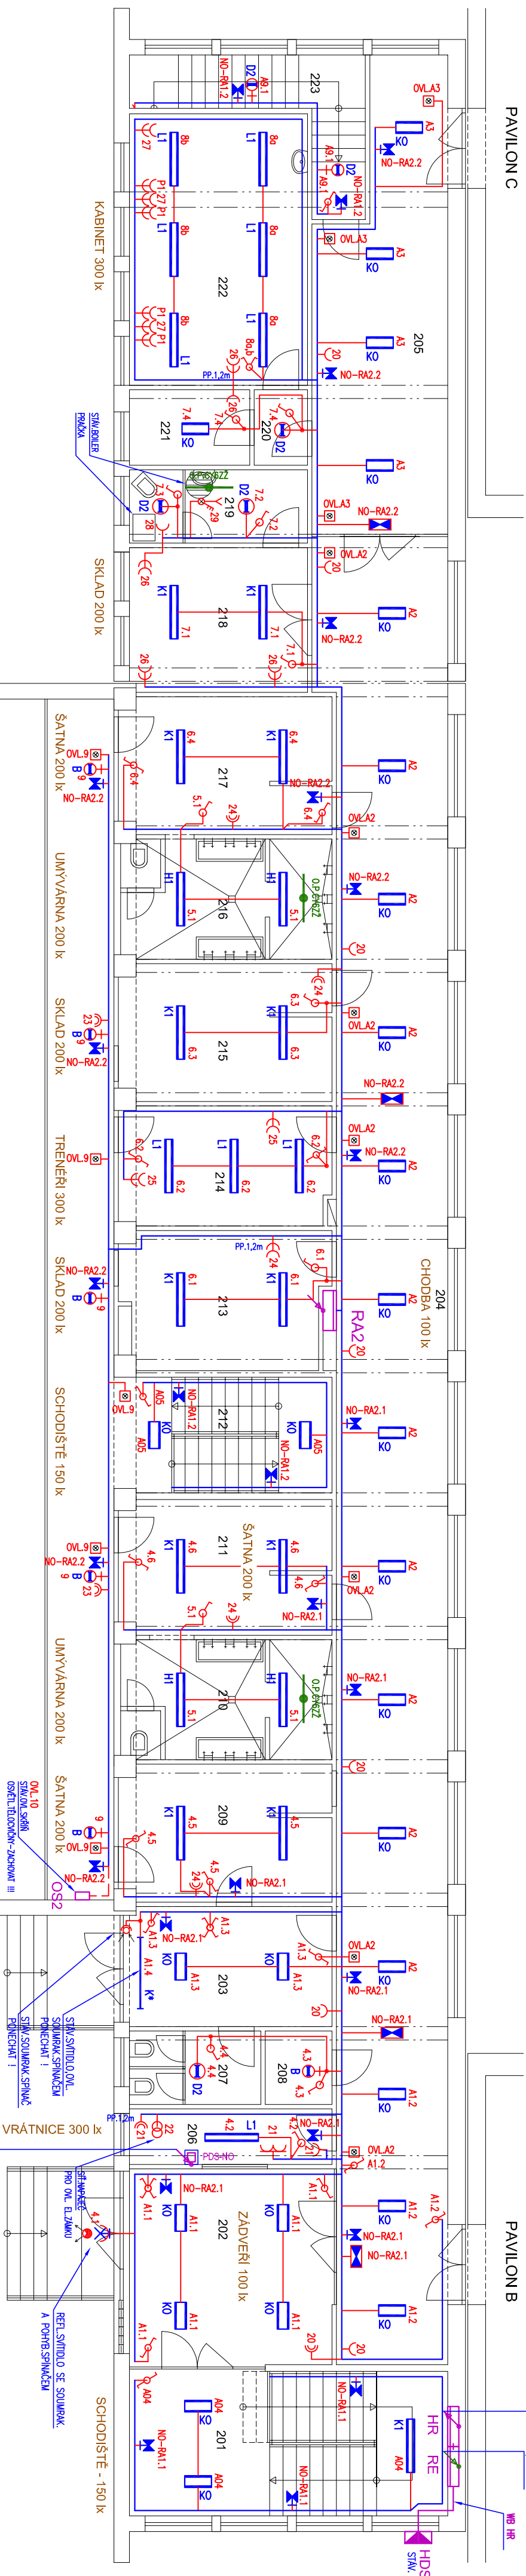


PAVILON A - 2.NP



PAVILON A

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2.NP

[illegible]

112
TĚLOCVIČNA

ROZMĚRNÁ SOUSTAVA	PŘÍPOJKA NN : VÝŠKOVÉ EL. INSTALACE :	3PEH AC 50 Hz;400/230 V/III-C 3WPE AC 50 Hz;400/230 V/III-S
OCHRANNA OPATŘENÍ PRO ZAISTĚNÍ BEZPEČNOSTI – OCHRANNA PŘED OHRAZENÍ EL. PROUDEM DLE ČSN 332000-4-41 ed.2 :	Základní ochrana : – dle čl.411.2 zajištění izolací živečůstří, přepěťovými, kryty, zábranou, podlahou Ochrana při poruchě : – dle čl.411.3 ochranným doplňkům od zároje Doplňkové ochrany : čl. 411.3.3 prototypy chránící, doplnějsoj.	
VNEŠNÍ VLIVY DLE ČSN 332000-3 :	MINI VYZNAČKOVÉ PROSTORY :	AAS;BBS;AC,I,AD;E;A;T,A;T,AG;A;H,AK,T;AU,AM;A;N,AP,I,AP,I,AP,I, AR,I,AS,I,BM,BO,IBO,I,BE,ICAI,CBI
PROSTORY Z HLAVNÍHO NEZVEDZÉ OHRAZENÍ DLE ČSN 33 2000-5-51:	- PROSTORY NORMÁLNÍ	

SILNOPROUD		PAVILON A	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Novák	Ing. ZDENĚK NOVÁK-NOVEL Obchodní technická a projektční kancelář Hrabůvka 52, 700 30, Ostrava - Hrabůvka e-mail : novel@tiscali.cz	
PROJEKTANT SPECIALISTA	Ing. Zdeněk Novák		
VYPRACOVAL	Ing. Zdeněk Novák		
MÍSTO STAVBY	ZŠ L. Štúra 1085, 708 00 Ostrava - Poruba		
OBJEDNATEL/INVESTOR	Statutární město Ostrava, Městský úřad Poruba		
AKCE/NAZEV : ZÁKLADNÍ ŠKOLA L. ŠTÚRA 1085, OSTRAVA - PORUBA REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE			
OBJEKT/ČÁST :	SILNOPROUD		
OBJEKT :	PŮDORYS 2.NP	MĚŘÍTKO	1:100
OSAH : PŮDORYS 2.NP		PRÍLOHA č.	11

