
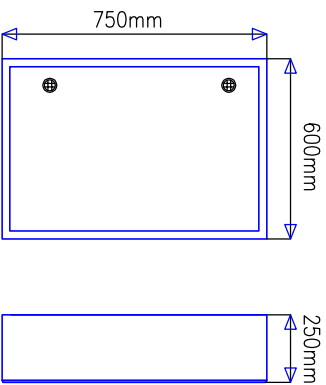



# ROZVÁDĚČ RCO3


## HL. PŘÍVOD VÝVODOVÁ ČÁST

3NPE AC 400/230V,50Hz/TN-S CU PŘÍPOJNICE In 63A

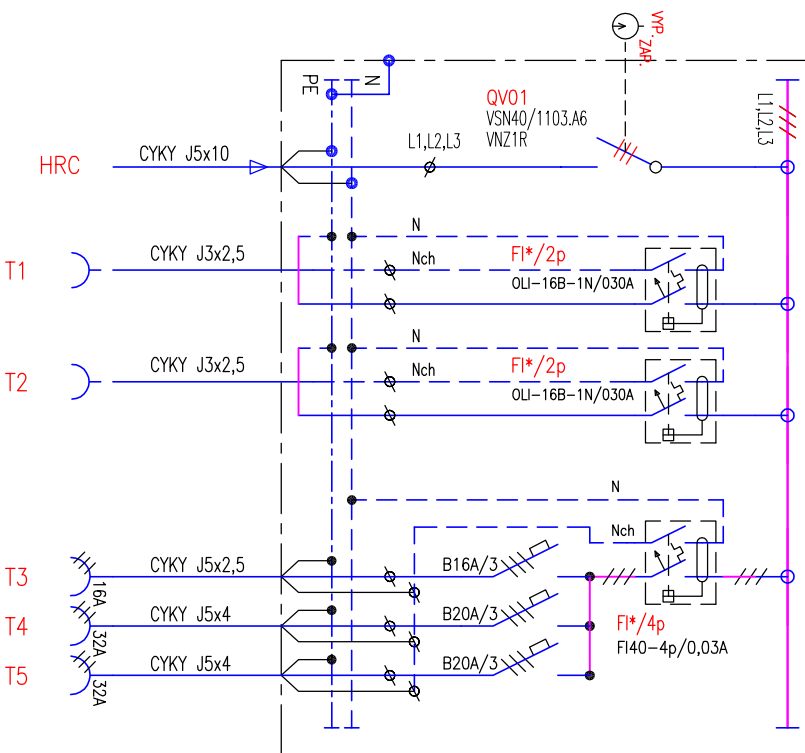

ROZVÁDĚČ/NAŘÍZV :	RC03
PROVEDENÍ, VZOR ::	OCELOPLECHNÁSTĚNNÝ
TYP :	A TP
KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU :	IP 54
KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU :	IP 20
ROZMĚRY :	Š 600/v 750/hl 250mm
DĚLENÍ :	-
NÁTĚR/BARVA :	RAL 7035
OBSLUHA :	PRAC.POUŽENÝMI
PŘÍVOD(Y) :	ŠORBA P.OM.
VÝVOD(Y) :	NAHORU P.OM.
OGRAŽENIA PŘED ÚR. EL. PROUDEN :	DLE ČSN 33 2000-4, 4.1 ed2
	SAMOSTOJOPOLNĚNÍ OD ZDROJE
NAPÁJECÍ NAPĚŤ SOUSTAVA :	AC 50Hz,4,00/230V /TN-S
OVLÁDACÍ NAPĚŤ SOUSTAVA :	AC 50Hz,230V /TN-S

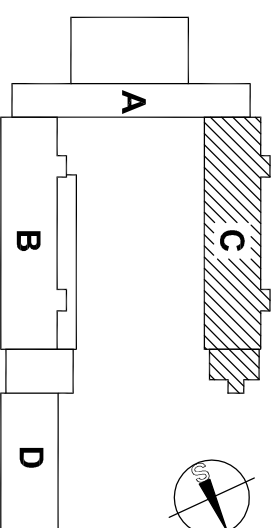

SILNOPROUD	PAVILON C
Tento dokument o věcném jihu soudně podléhá odbornému posouzení podle zák.č.121/2000 Sb. Neoprávněná kopírování či použití dokumentace nebo částek při další mimo stavebný účel je zakázáno. Odpovědnost za neoprávněné použití dokumentace, její obsah či její použití v rozsahu ne autorizovaným určením není zodán, v příloze projektů bylo dále psáno.	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Novák 
PROJEKTANT SPECIALISTA	Ing. Zdeněk Novák
VYPRACOVAL	Ing. Zdeněk Novák
MÍSTO STAVBY	ZŠ U Školy 1085, 708 00 Ostrava - Ponuba
OBJEDNATEL / INVESTOR	Statutární město Ostrava, Městský obvod Ponuba
AKCE / NÁZEV:	
ZÁKLADNÍ ŠKOLA L. ŠTŮRA 1085, OSTRAVA - PORUBA REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE	
OBJEKT / ČÁST :	SILNOPROUD
DATUM	03/2011
STUPĚN	RDS
ZAK. Č.	0811
FORMÁT	A4
MĚŘITKO	PŘILOHA č.
OBSAH :	- 35