


ROZVADĚČ RA2


HL.PŘÍK.VOD

VÝKONOVÁ ČÁST

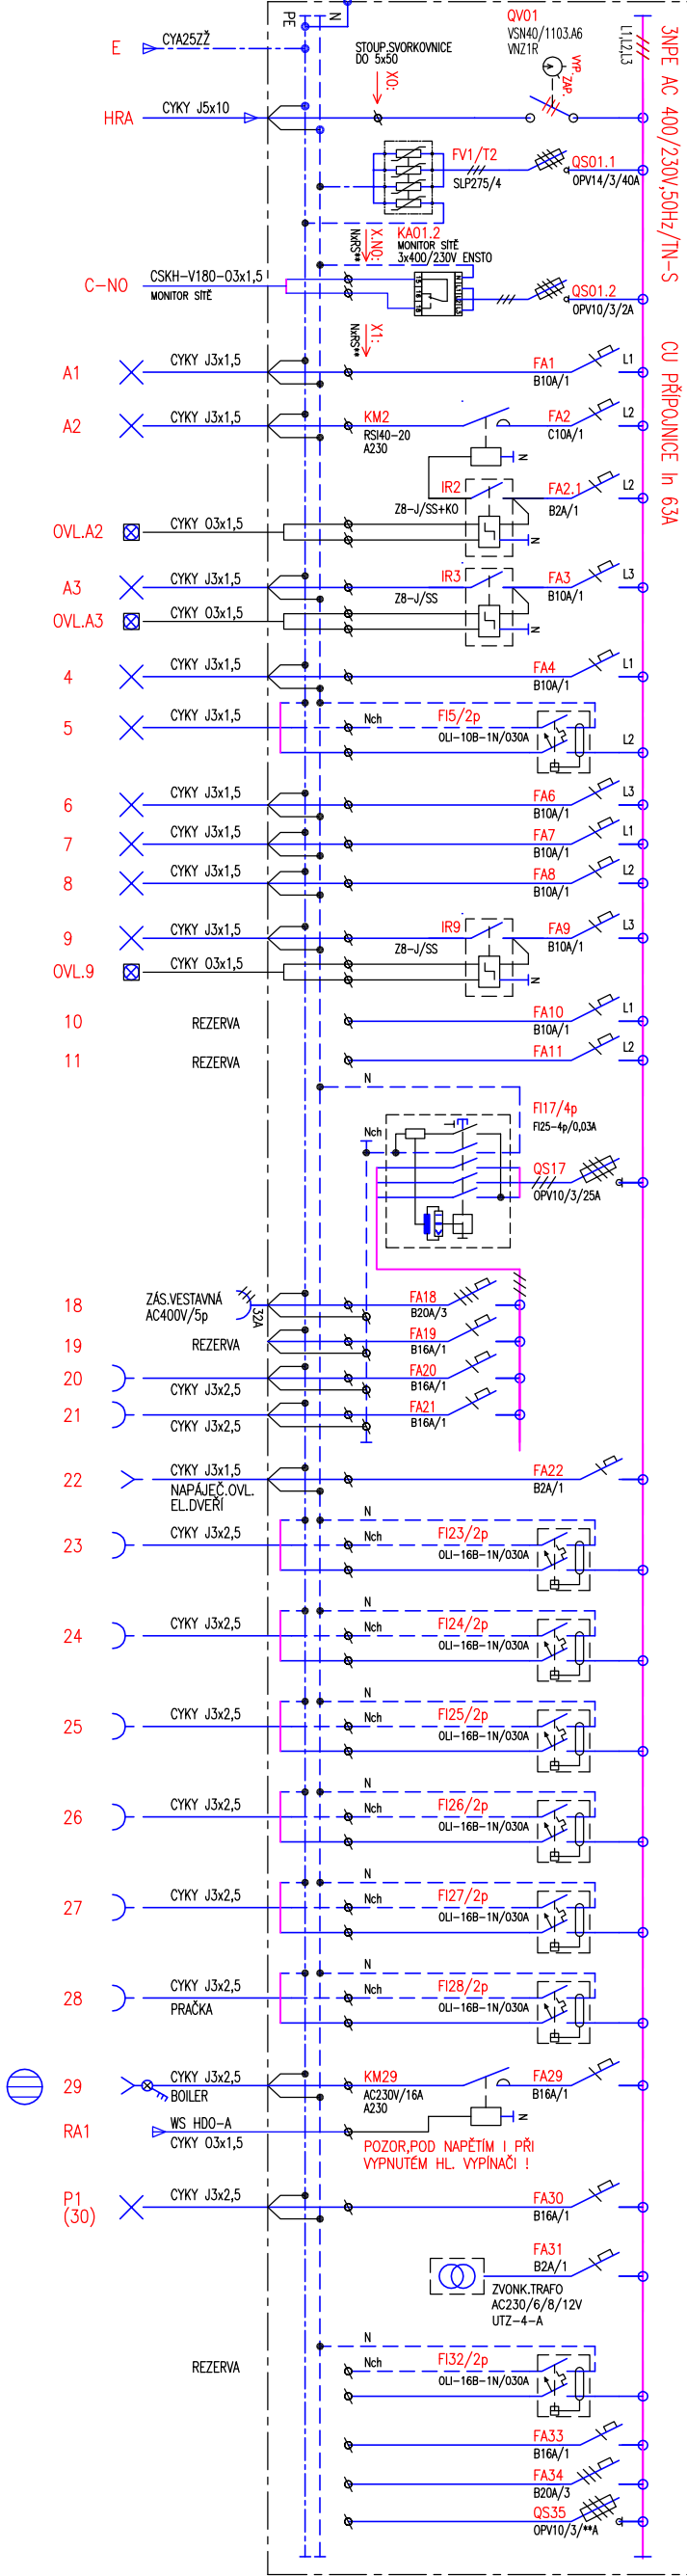

ZKRAPOVÁ ODOLNOST JISTIČŮ min. 10 kA !!!

ROZVADĚČ/NÁZEV :	RA2
PROVEDENÍ, VZOR ::	OCELOPLECH,ZAPUŠTĚNÝ
TYP :	DZ/ATYP
KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU :	IP 41
KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU :	IP 20
ROZMĚRY :	Š 606 / v 950 / h1.250mm
DĚLENÍ :	-
NÁTĚR/BARVA :	RAL 7035
OBSLUHA :	PRAC.POUČENÝMI
PŘÍVOD(Y) :	VRCHEM
VÝVOD(Y) :	NAHORU
OCHRANA PŘED ÚR. EL. PROUDEN :	DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ.SOUSTAVA :	SAMOČIN.ODPJOJENÍM OD ZDROJE
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ.SOUSTAVA :	AC 50Hz,400/230V/TN-S

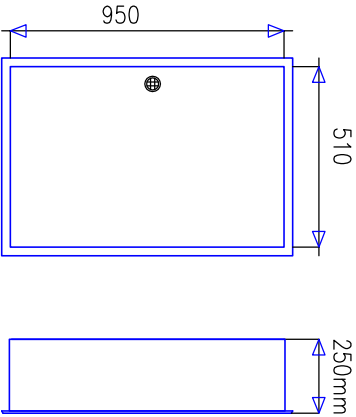

SILNOPROUD

PAVILON A

Tento dokument a všechny jeho součásti podléhají autorskému právu podle zř.č.121/2000 Sb. Neopověřené kopírování či použití dokumentace nebo jakékoliv její části nímto stvrzený účel je zakázáno. Odpovědnost za neoprávněné použití dokumentace, její části či jejího podílu v rozporu se stvrzeným účelem nese osoba, v jejíž prospěch bylo takto jednáno.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Novák	Ing. ZDENĚK NOVÁK-NOVEL
PROJEKTANT SPECIALISTA	Ing. Zdeněk Novák	Obchodně technická a projekční kancelář
VYPRACOVAL	Ing. Zdeněk Novák	Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
MÍSTO STAVBY	ZŠ L. Štúra 1085, 708 00 Ostrava - Poruba	e-mail : novzel@iscall.cz
OBJEDNATEL/INVESTOR	Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba	
AKCE/ NÁZEV :		
ZÁKLADNÍ ŠKOLA L. ŠTÚRA 1085, OSTRAVA - PORUBA		
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE		
OBJEKT/ ČÁST : SILNOPROUD		
OBSAH :		
ROZVADĚČ RA2		
	MĚŘÍTKO	-
		13

