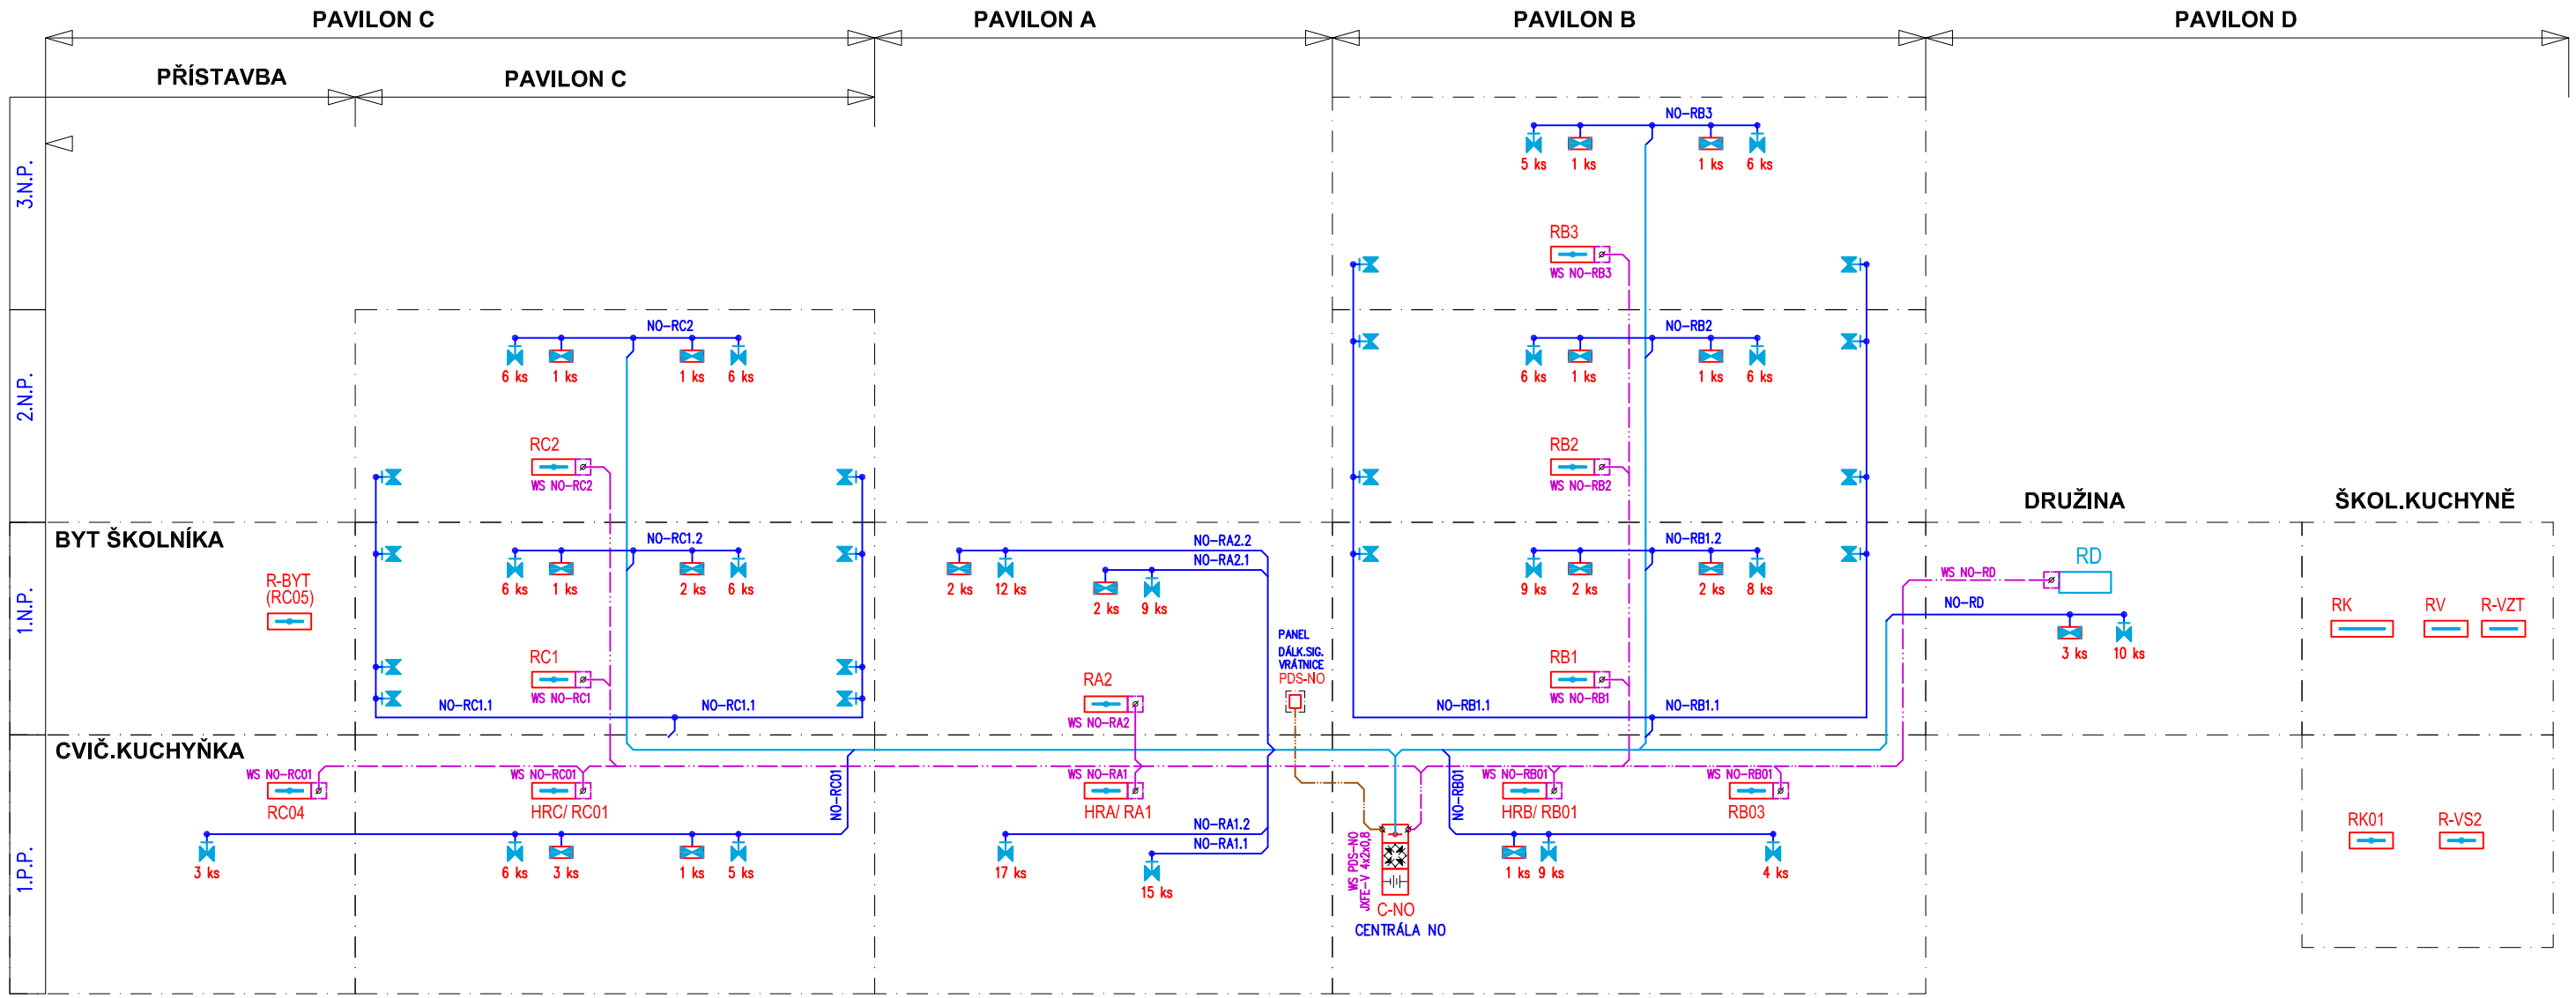

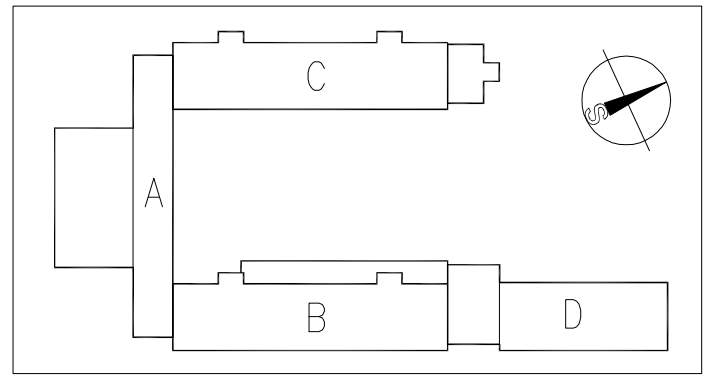

LEGENDA :

- SVÍTIDLO NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ STROPNÍ/NÁSTĚNNÉ
- SVĚTELNÝ TRANSPARENT OBOUSTRANNÝ S PIKTOGRAMEM PRO OZNAČ. ÚNIKOVÝCH CEST
- PDS-NO — PANEL DÁLKOVÉ SIGNALIZACE NO
- C-NO — CENTRÁLA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ
- R* — MONITOR SÍTĚ, UMÍSTĚNÝ V PODR.ROZVÁDĚČI
- ROZVODY NO – SDRUŽENÁ TRASA
- NAPÁJECÍ OBVODY NO 1–CSKH–V180 J3x1,5
- MONITOROVACÍ OBVODY 1–CSKH–V180 O3x1,5
- OVLÁDACÍ A SIGNALIZAČNÍ OBVODY JXFE–V 4x2x0,8

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ		
ROZVODNÁ SOUSTAVA	SÍŤOVÝ PROVOZ	1NPE AC 50 Hz, 230 V/TN–S
	ZÁLOHOVÝ PROVOZ:	2DC 216V/IT
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 332000–4–41 ed.2 :	OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ čl.412 – izolací, kryty nebo přepážkami, zábranou, polohou OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ : V SOUSTAVĚ 1NPE AC 50 Hz, 230 V/TN–S : – ochranným odpojením od zdroje v síti TN V SOUSTAVĚ 2DC 216V/IT : – elektrickým oddělením s kontrolou izolačního stavu	

SILNOPROUD

Tento dokument a všechny jeho součásti podléhají autorskému právu podle zák.č.121/2000 Sb. Neoprávněné kopírování či použití dokumentace nebo jakékoliv její části mimo stanovený účel je zakázáno. Odpovědnost za neoprávněné použití dokumentace, její části či její použití v rozporu se stanoveným účelem nese osoba, v jejíž prospěch bylo takto jednáno.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Novák	
PROJEKTANT SPECIALISTA	Ing. Zdeněk Novák	
VYPRACOVAL	Ing. Zdeněk Novák	
MÍSTO STAVBY	ZŠ L.Štúra 1085, 708 00 Ostrava - Poruba	
OBJEDNATEL/ INVESTOR	Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba	

Ing. ZDENĚK NOVÁK-NOVEL
Obchodně technická a projekční kancelář
Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
e-mail : novel@tiscali.cz

AKCE/ NÁZEV :
ZÁKLADNÍ ŠKOLA L. ŠTÚRA 1085, OSTRAVA - PORUBA

OBJEKT/ ČÁST : REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE

OBSAH :
SCHÉMA ROZVODŮ NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ NO

DATUM	03/2011
STUPEŇ	RDS
ZAK. Č.	0811
FORMÁT	2xA4
MĚŘÍTKO	-
PŘÍLOHA č.	06