



ROZVÁDEČ RC05

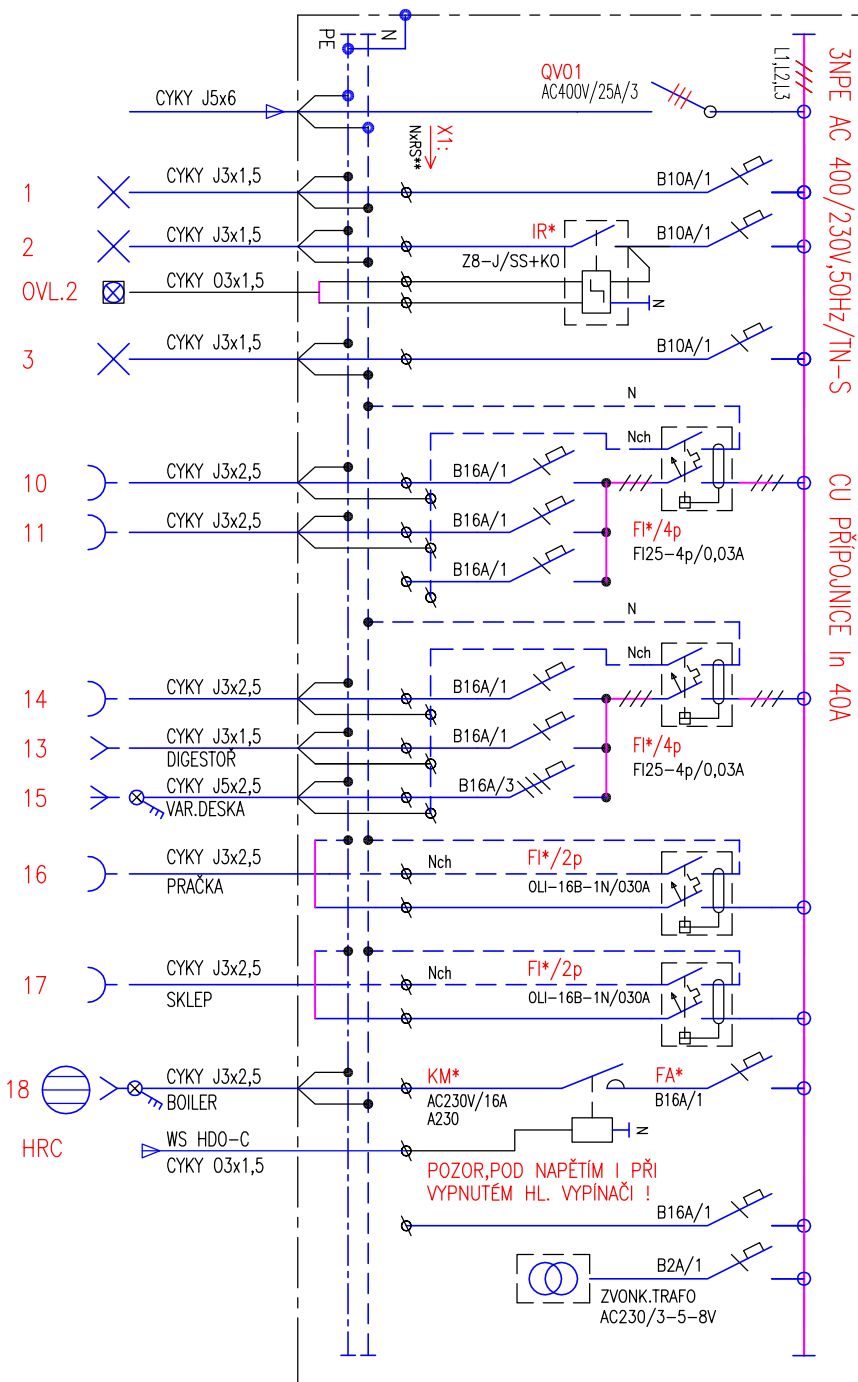

ROZVÁDEČ/NÁZEV :	RC05
PROVEDENÍ, VZOR ::	PLASTOVÝ VESTAVNÝ
TYP :	ATYP
KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU :	IP 30
KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU :	IP 20
ROZMĚRY :	3x12 MOD DIN
DĚLENÍ :	-
NÁTĚR/BARVA :	RAL 9003 BÍLÁ
OBSLUHA :	PRAC.POUČENÝMI
PŘÍVODY/ :	SPODEM
VÝVODY/ :	NAHORU P.OM
OCHRANA PŘED ÚR. EL. PROUDEN :	DLE ČSN 33 2000-6-41 ed.2
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ SOUSTAVA :	SAMOČN.ODPOJENÍM OD ZDROJE
OVLAĐACÍ NAPĚTÍ SOUSTAVA :	AC 50Hz, 400/230V/ TN-C-S
OVLAĐACÍ NAPĚTÍ SOUSTAVA :	AC 50Hz, 230V/ TN-S

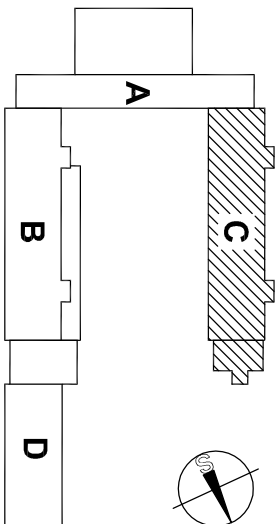

SILNOPROUD

PAVILON C

Tento dokument a všechny jeho součásti podléhají autoritěmu právu podle zák.č.121/2000 Sb. Neoprávněné kopírování či použití dokumentace nebo jakékoli její části mimo stávající účel je zakázáno. Odpovědnost za neoprávněné použití dokumentace, její části či její použití v rozporu se stávajícím účelem nese osoba, v jejíž prospěch bylo takto učiněno.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Novák	Ing. ZDENĚK NOVÁK-NOVEL
PROJEKTANT SPECIALISTA	Ing. Zdeněk Novák	Obchodně technická a projektční kancelář
VYPRACOVAL	Ing. Zdeněk Novák	Hradská 52, 700 30 Ostrava - Hrabovka e-mail: novak@iscall.cz
MÍSTO STAVBY	ZŠ L.Štúra 1085, 708 00 Ostrava - Poutba	
OBJEDNATEL/INVESTOR	Statutární město Ostrava, Městský úřad Poutba	
AKCE/NÁZEV:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA L. ŠTÚRA 1085, OSTRAVA - PORUBA REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE	
OBJEKT/ČÁST:	SILNOPROUD	
OBSAH:	ROZVÁDEČ RC05 (Byt školníka)	
		MĚŘITKO
		PRÍLOHA č.
		37