
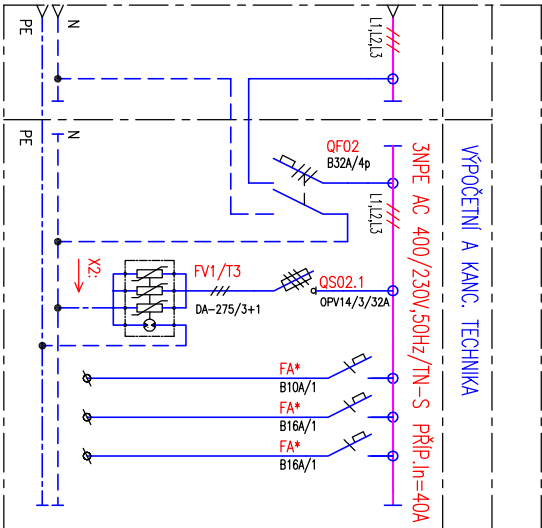


ROZVADĚČ RB3


HL. PŘÍVOD
VÝVODNÍ ČÁST

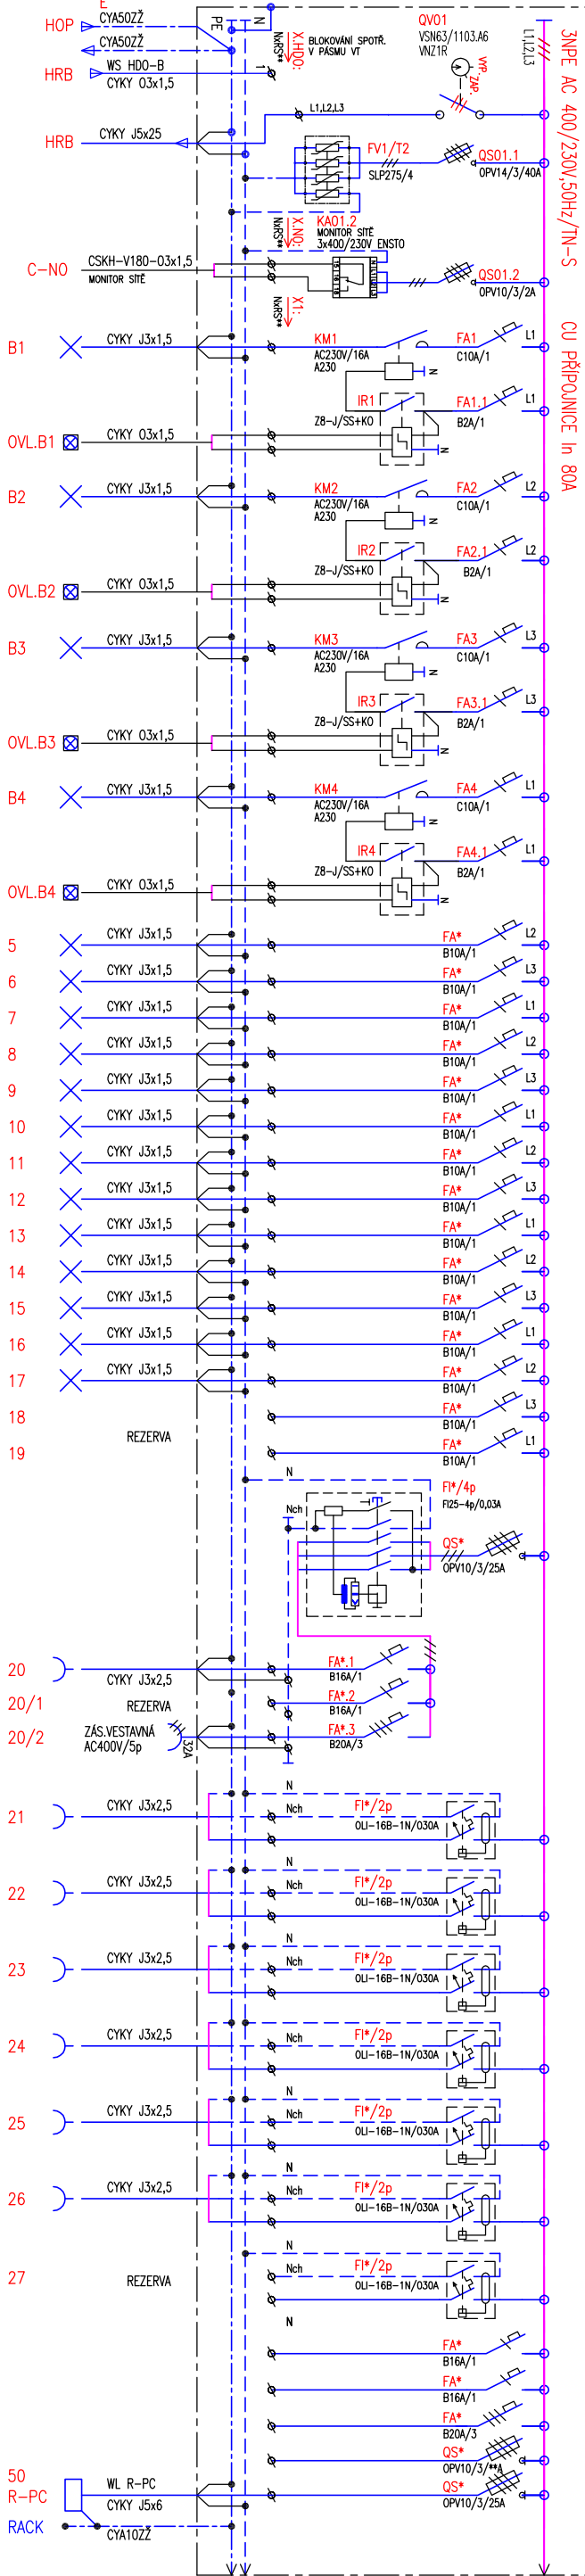

P1
P2
P3

ZKRATOVÁ ODLNOST JISTIČŮ min. 10 kA !!!

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| ROZVADĚČ/NÁZEV : | RB3 |
| PROVEDENÍ, VZOR :: | OCELOPLÉCH ZAPUŠTĚNÝ |
| TYP : | DZ/ATYP |
| KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU : | IP 41 |
| KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU : | IP 20 |
| ROZMĚRY : | š. 600 v. 1500 hl. 250mm |
| DĚLENÍ : | PROSTOR. ODDĚLENÍ SYSTÉMU |
| NATĚR/BARVA : | RAL 7035 |
| OBSLUHA : | PRAC.POUČENÝMI |
| PŘÍVOD(V) : | SPODEM |
| VÝVOD(V) : | NAHORU |
| OCHRANA PŘED ÚR. EL. PROUDEM : | DLE ČSN 33 2000-4-41 ed 2 |
| NAPÁJECÍ NAPĚTÍ, SOUSTAVA : | AC 50Hz, 400/230V/7N-S |
| OVLAĐACÍ NAPĚTÍ, SOUSTAVA : | AC 50Hz, 230V/7N-S |

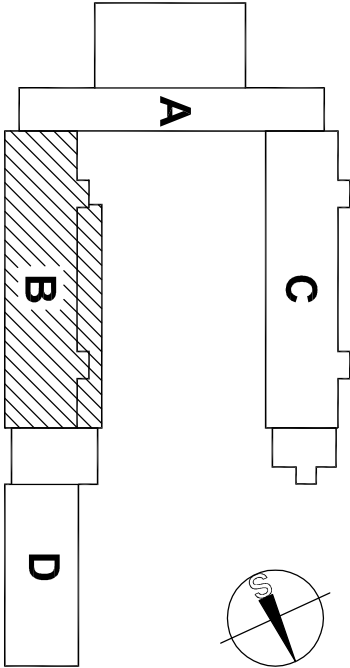

SILNOPROUD

PAVILON B

Tento dokument a všechny jeho součásti podléhají autorskému právu podle 28k a 121/2000 Sb. Neoprávněné kopírování či použití dokumentace nebo jakékoliv její části mimo stavební účel je zakázáno. Odpovědnost za neoprávněné použití dokumentace, její části či její použití v rozpore se stavebním účelem nese osoba, v jejíž prospěch bylo takto jednáno.

| | | |
|------------------------|---|---|
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | Ing. Zdeněk Novák | Ing. ZDENĚK NOVÁK-NOVEL |
| PROJEKTANT SPECIALISTA | Ing. Zdeněk Novák | Obchodně technická a projekční kancelář |
| VYPRACOVAL | Ing. Zdeněk Novák | |
| MÍSTO STAVBY | ZŠ L. Štúra 1085, 708 00 Ostrava - Poruba | Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka |
| OBJEDNATEL/INVESTOR | Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba | e-mail : novel@iscall.cz |
| AKCE/NÁZEV : | ZÁKLADNÍ ŠKOLA L. ŠTÚRA 1085, OSTRAVA - PORUBA REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE | |
| OBJEKT/ČÁST : | SILNOPROUD | |
| OBSAH : | ROZVADĚČ RB3 | MĚŘÍTKO PŘÍLOHA č. 23 |

