



PAVILON C - 1.PP

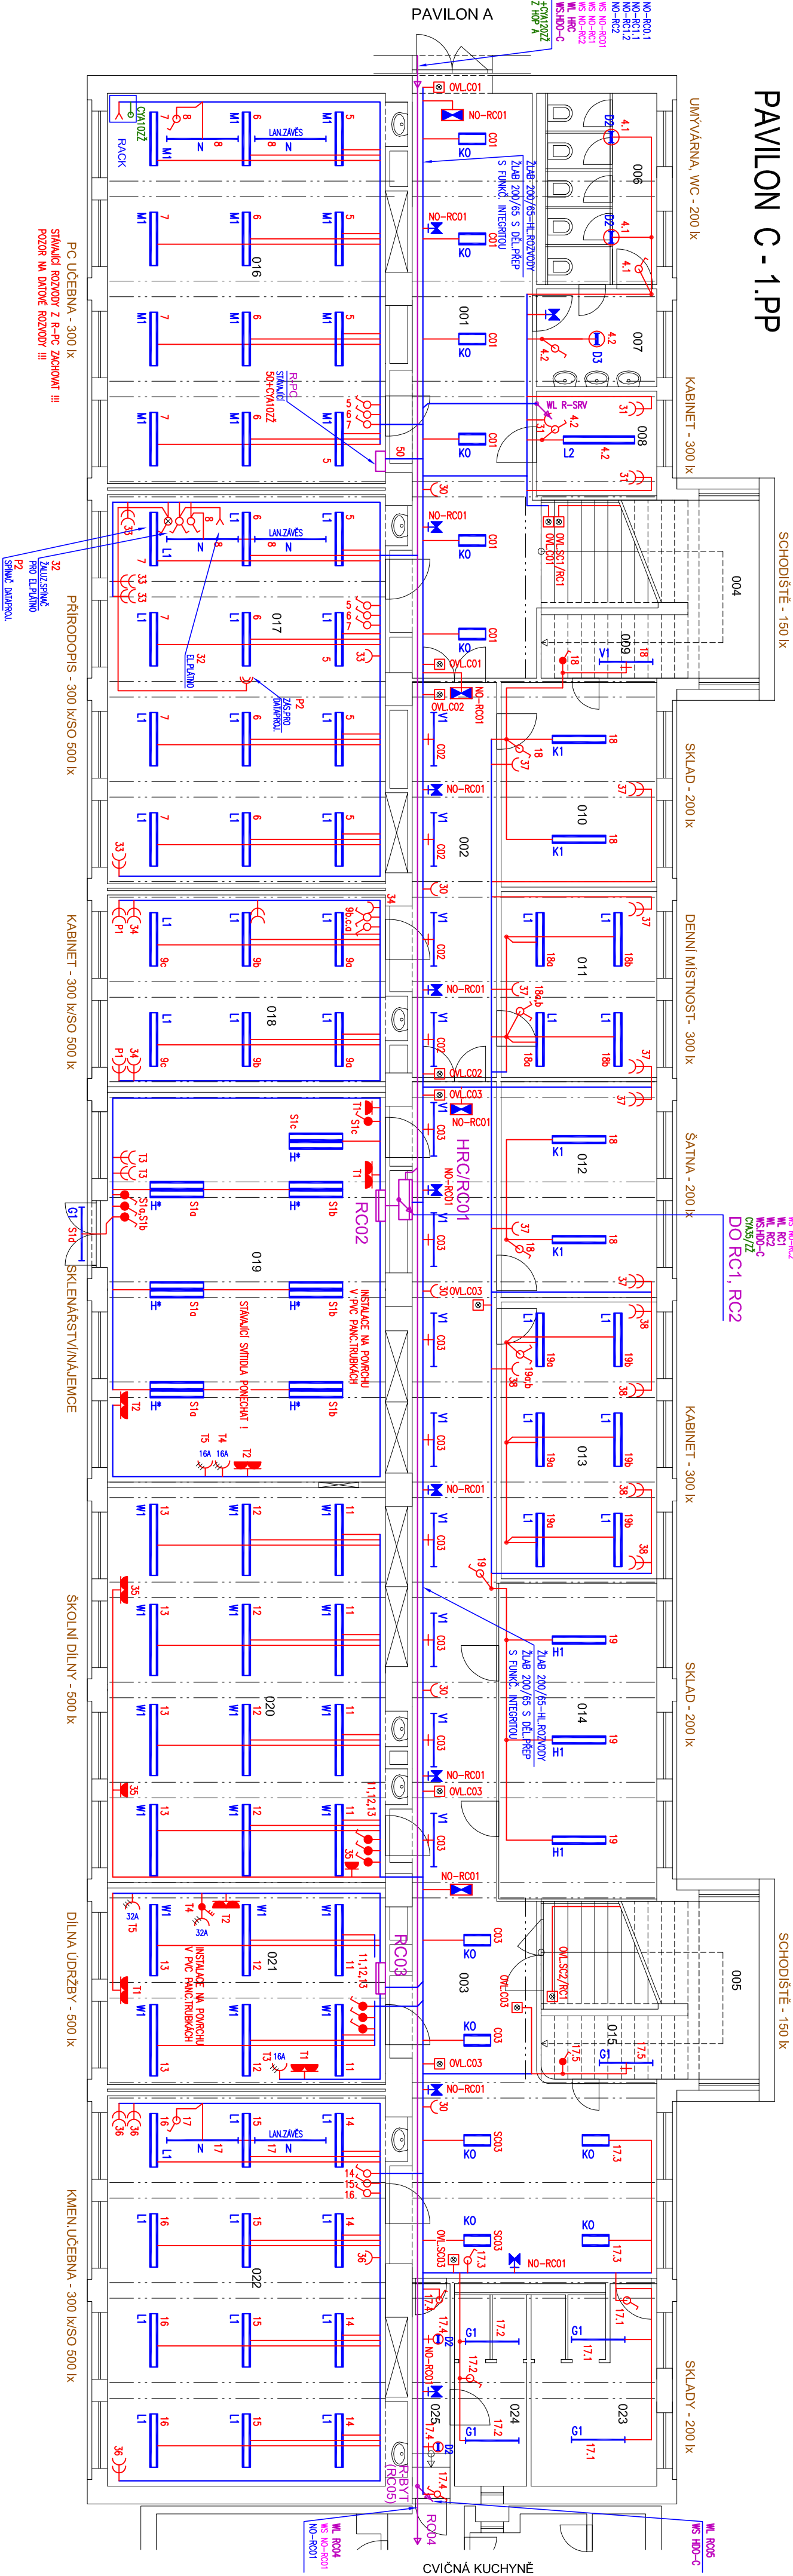

CVIČNÁ KUCHYŇE 1.PP

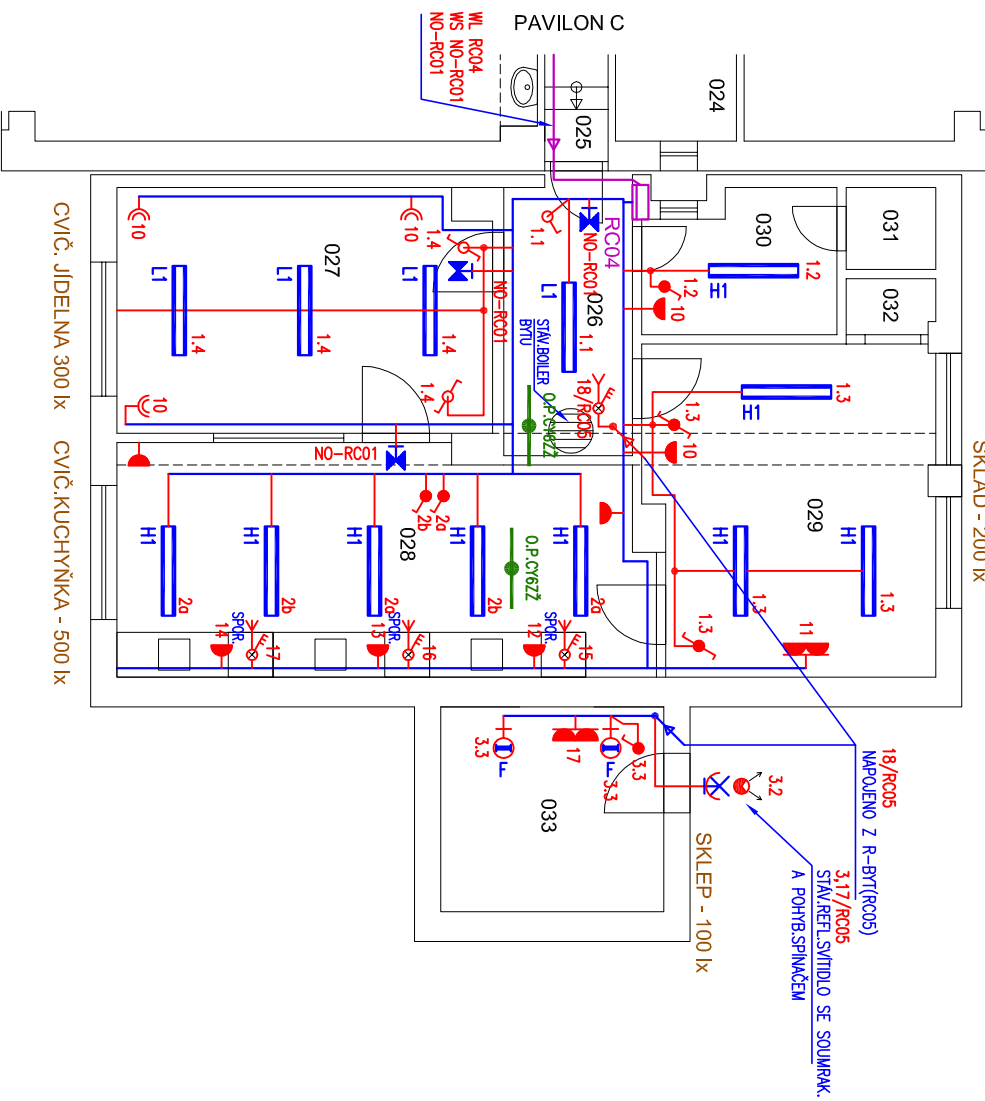


Č.MÍST.	POČET MÍST.	NÁZEV
026	1	CHOUBA
027	1	CVIČNÁ JIDELNA
028	1	CVIČNÁ KUCHYŇE
029	1	SKLAD
030	1	SKLAD
031	1	SKLAD
032	1	SKLAD
033	1	SKLEP BTU SKOLINKA

ROZVODNÁ SOUSTAVA	PŘÍPOJKA NN :	3FEN AC 50 Hz/400/230 V/IN-C
OCHRANA OPATŘENÍ PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI –	INSTALACE :	3NPE AC 50 Hz/400/230 V/IN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 332000-4-41 ed.2 :	Zajištění ochrany :	– die č.4111.2 ziskodní izolací živých částí, přepážkami, kryty, zbranou, podobu
	Ochrana při porážce :	Ochrana při porážce : die č.4111.3 ochranným odpojením od zdroje
	Doplňkové ochrany :	die č.411.3.3 proudový chránič, doplňkový
VĚŠÍ VLIVY DLE ČSN 332000-3 :	MMO VYNAČENÉ PROSTORY :	AA5,AB5,AC1,AD1,AE1,AF1,AG1,AH1,AK1,AL,AM,AN,AJ,AP1,AQ1,AR1,AS1,BA1,BD1,BE1,CA1,CB1
PROSTORY Z HLEDISKA NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL.PROUDEM dle ČSN 33 2000-5-51:	PROSTORY NORMÁLNÍ	

PAVILON C

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.PP :

Č.MÍST.	POČET MÍST.	NÁZEV
001	1	CHOUBA
002	1	CHOUBA
004	1	SCHODIŠTĚ
005	1	SCHODIŠTĚ
006	1	WC
007	1	UMYVÁRNA
008	1	KABINET
009	1	UZEL ÚT
010	1	SKLAD ŽEVEFISU
011	1	DENNÍ MÍSTNOST
012	1	SÁLNA
013	1	KABINET
014	1	SKLAD
015	1	ÚKLID
016	1	ÚČEBNA PC
017	1	ÚČEBNA PŘÍRODOPISU
018	1	KABINET
019	1	SKLAD
020	1	SKLAD
021	1	SKLAD
022	1	SKLAD
023	1	SKLAD
024	1	SKLAD
025	1	CHOUBA

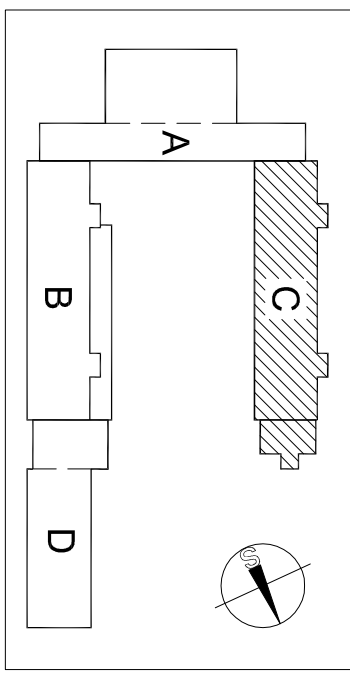

SILNOPROUD	PAVILON C
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. Zdeněk Novák
PROJEKTANT SPECIALISTA :	Ing. Zdeněk Novák
VYPRACOVAL :	Ing. Zdeněk Novák
MÍSTO STAVBY :	ZS L. Štúra 1085, 708 00 Ostrava - Poruba
OBJEDNATEL/INVESTOR :	Statutární město Ostrava, Městský úřad Poruba
AKCE/NÁZEV :	ZÁKLADNÍ ŠKOLA L. ŠTÚRA 1085, OSTRAVA - PORUBA
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE	
OBJEKT/ČÁST :	SILNOPROUD
OBSAH :	
DATUM :	03/2011
STUPEŇ :	DSS
ZAK. Č. :	0811
FORMÁT :	4x44
MĚŘÍTKO :	1:100
PRÍLOHA č. :	30