



ROZVÁDĚČ RD

HL. PŘÍVOD


VÝVODOVÁ ČÁST

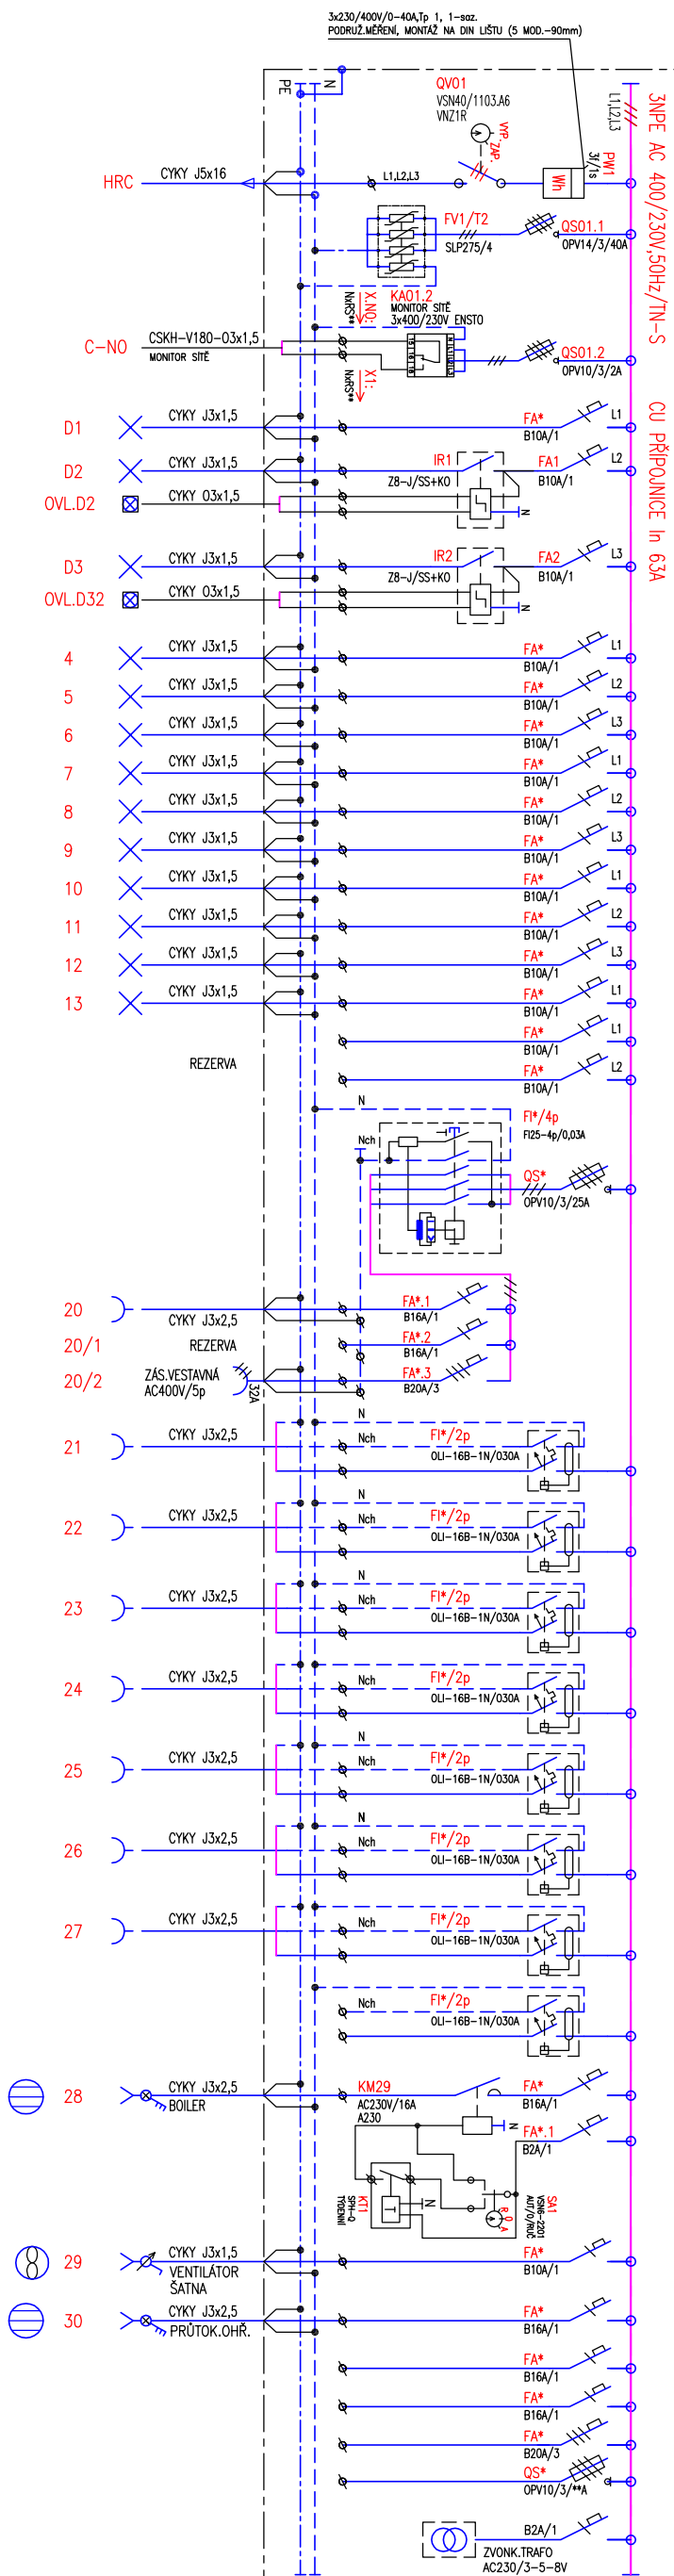

ZKRATOVÁ ODOLNOST JISTIČŮ min. 10 kA !!!

ROZVADEČ/NÁZEV :	RD
PROVEDENÍ, VZOR ::	OCELOPLECH ZAPUŠTĚNÝ
Typ :	DZ/ATYP
KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU :	IP 41
KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU :	IP 20
ROZMĚRY :	š. 600 / v. 1200 / h. 150mm
DĚLENÍ :	-
NÁTĚR/BARVA :	RAL 7035
OBSLUHA :	PRAČ. POUČENÝMI
PŘÍVOD(Y) :	VRCHEM
VÝVOD(Y) :	NAHORU
OCHRANA PŘED ÚR. EL. PROUDEM :	DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 SAMOČIN. ODPOJENÍM OD ZDROJE
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ, SOUSTAVA :	AC 50Hz, 400V/230V/1TN-S
OVLÁDACÍ NAPĚTÍ, SOUSTAVA :	AC 50Hz, 230V/1TN-S

SILNOPROUD

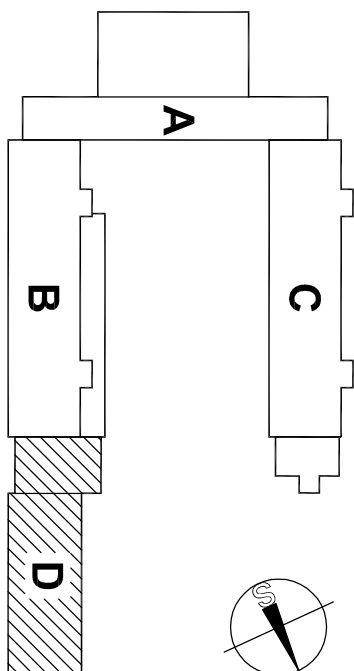

PAVILON D

Tento dokument a všechny jeho součástí podléhají autorskému právu podle zř.č.121/2000 Sb. Neoprávněné kopírování či použití dokumentace nebo jakékoliv její části mimo stanovený účel je zakázáno. Odpovědnost za neoprávněné použití dokumentace, její části či její použití v rozporu se stanoveným účelem nese osoba, v jejíž prospěch bylo takto jednáno.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Novák
PROJEKTANT SPECIALISTA	Ing. Zdeněk Novák
VYPRACOVAL	Ing. Zdeněk Novák
MÍSTO STAVBY	ZŠ L. Štúra 1085, 708 00 Ostrava - Porduba
OBJEDNATEL / INVESTOR	Statutární město Ostrava, Městský obvod Porduba
AKCE / NÁZEV :	
ZÁKLADNÍ ŠKOLA L. ŠTÚRA 1085, OSTRAVA - PORUBA REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE	
OBJEKT / ČÁST :	SILNOPROUD
OBSAH :	ROZVADĚČ RD
Ing. ZDENĚK NOVÁK-NOVEL	
Obchodně technická a projekční kancelář	
Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka	
e-mail : novel@itscall.cz	
DATUM	03/2011
STUPĚŇ	RDS
ZAK. Č.	08/11
FORMÁT	A4
MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA č.
-	47