


ROZVADĚČ HRC



PŘÍVODY

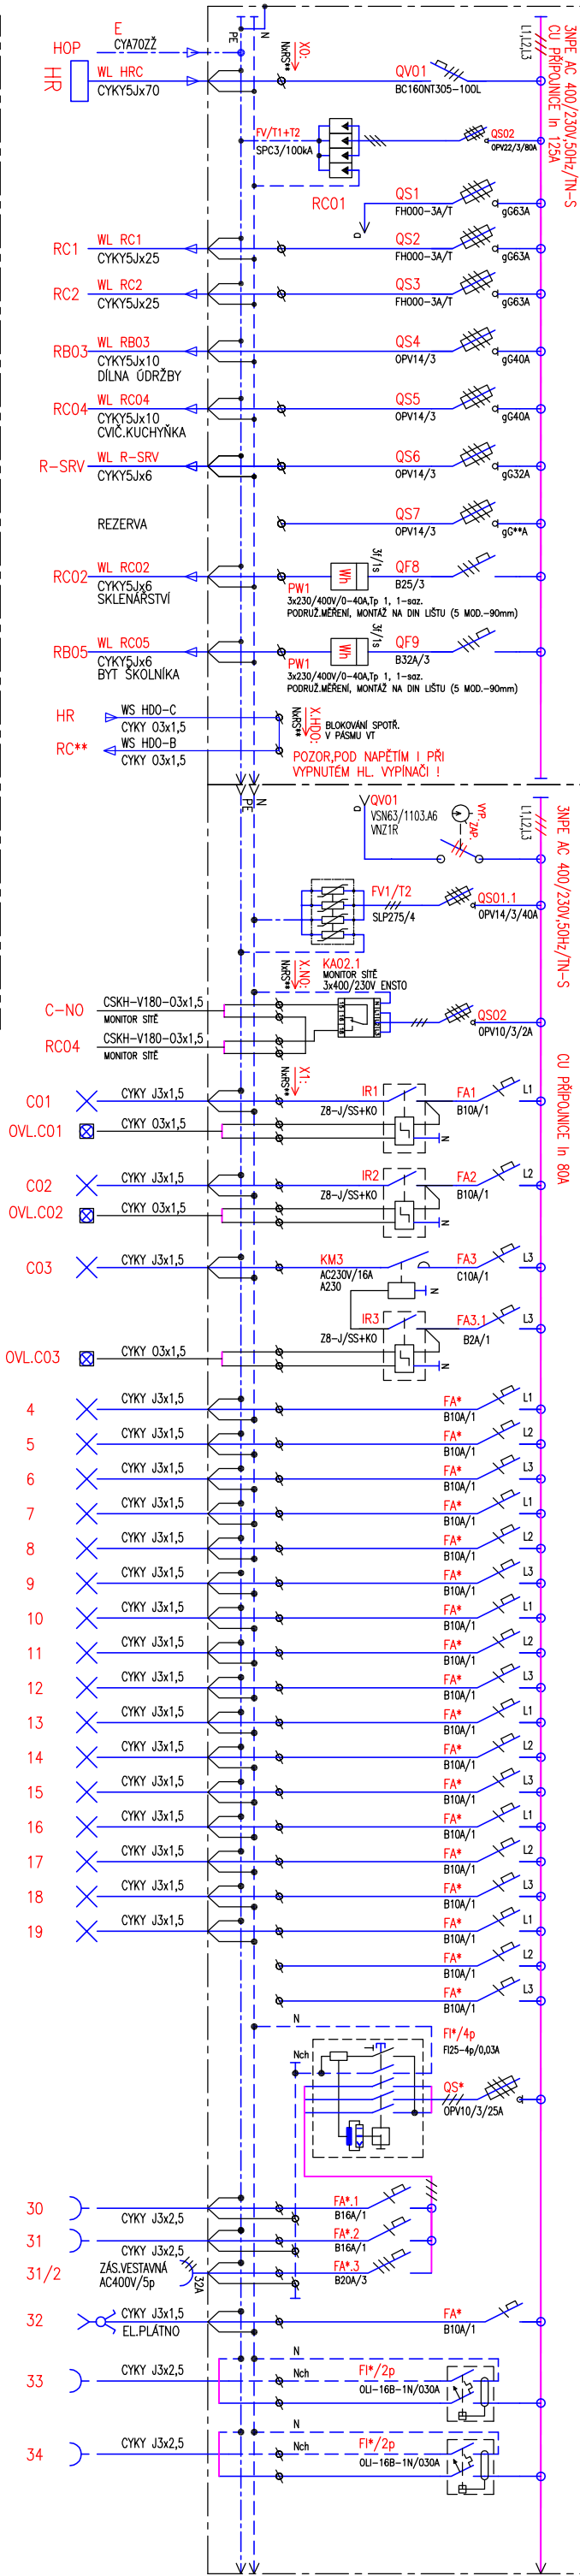

ROZVADĚČ RC01

HL. PŘÍVOD

VÝVODOVÁ ČÁST

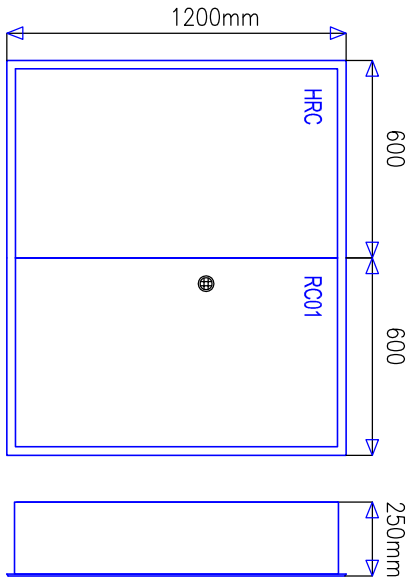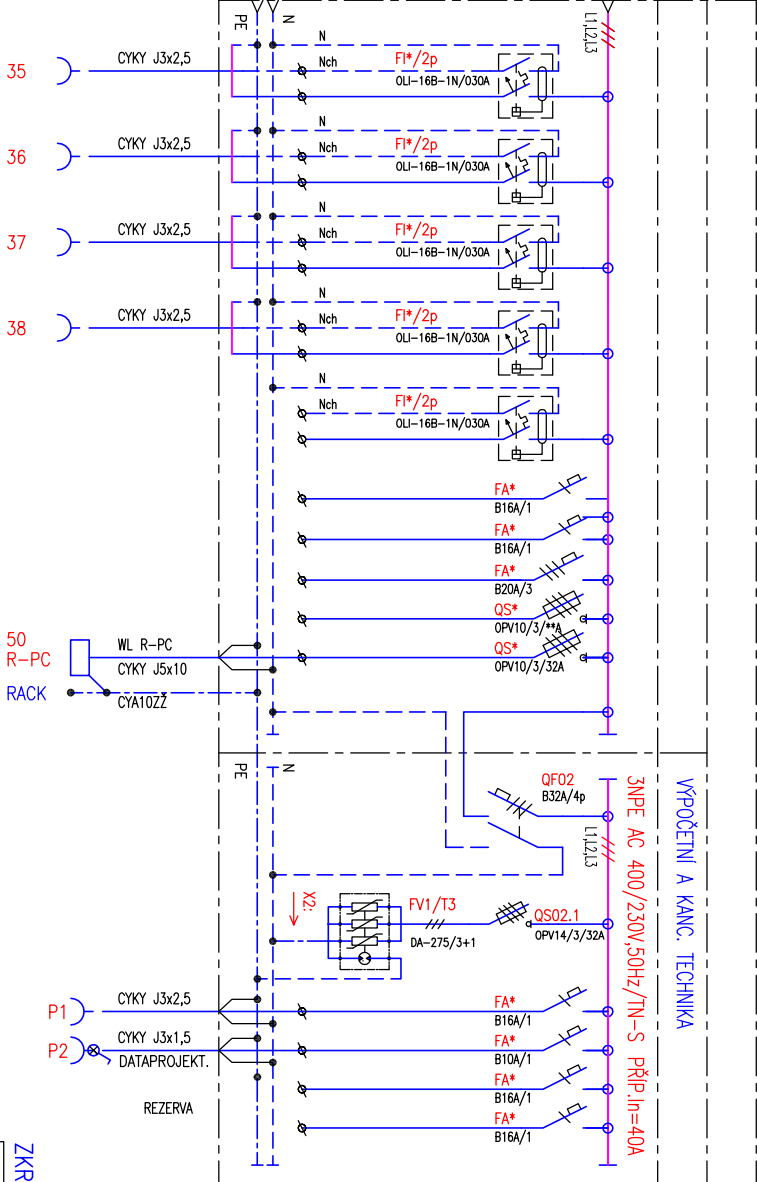

ZKRATOVÁ ODOLNOST JISTIČŮ min. 10 kA !!!	
ROZVADĚČ/NÁZEV :	HRC/RC01
PROVEDENÍ, VZOR : :	OCELOPLĚCH ZAPUŠTĚNÝ
TYP :	DZ/ATYP
KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU :	IP 41
KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU :	IP 20
ROZMĚRY :	Š 2400 v, 1200 h, 250 mm
DĚLENÍ :	PROSTOR. ODDĚLENÍ SYSTÉMŮ
NATĚR/BARVA :	RAL 7035
OBSLUHA :	PRAC.POUČENÝMI
PŘÍVOD(Y) :	VRCHEM
VÝVOD(Y) :	NAHORU
OCHRANA PŘED ŮR. EL. PROUDEM :	DLE ČSN 33 2000-4-41 ed 2
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ, SOUSTAVA :	AC 50Hz, 400/230V/TN-S
OVLADACÍ NAPĚTÍ, SOUSTAVA :	AC 50Hz, 230V/TN-S

SILNOPROUD		PAVILON C	
Tento dokument o všechny jeho součásti podléhá autorizačnímu právu podle zák.č.121/2000 Sb. Neoprávněné kopírování či použití dokumentace nebo jakýchkoli jejích částí mimo stanovený účel je zakázáno. Odpovědnost za neoprávněné použití dokumentace, její části či její použití v rozporu se stanoveným účelem nese osoba, v jejíž prospektech bylo takto jednáno.			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Novák	Ing. ZDENĚK NOVÁK-NOVEL Obchodně technická a projektční kancelář Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka e-mail: novel@tiscali.cz	
PROJEKTANT SPECIALISTA	Ing. Zdeněk Novák		
VYPRACOVAL	Ing. Zdeněk Novák		
MÍSTO STAVBY	ZŠ L.Štúra 1085, 708 00 Ostrava - Poruba		
OBJEDNATEL/ INVESTOR	Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba		
AKCE/ NÁZEV :			
ZÁKLADNÍ ŠKOLA L. ŠTÚRA 1085, OSTRAVA - PORUBA			
REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE			
OBJEKT/ ČÁST :	SILNOPROUD		
OBSAH :			
ROZVADĚČ HRC/RC01			

