

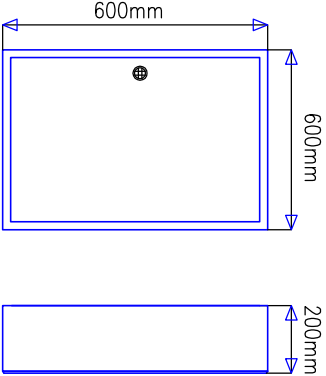


ROZVÁDĚČ RC02

3NPE AC 400/230V,50Hz/1N-S CU PŘÍPOJNICE In 40A

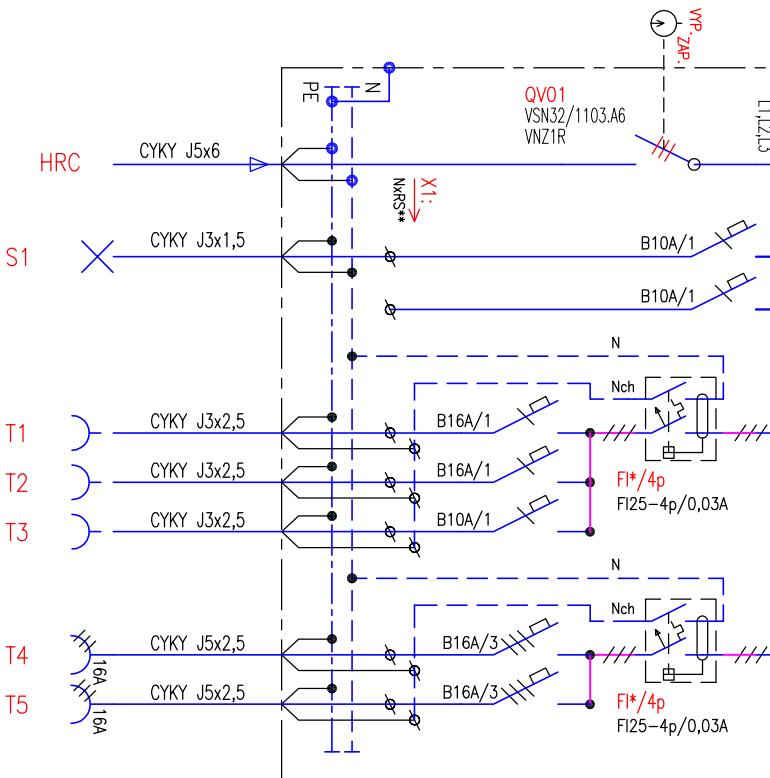

ROZVÁDĚČ/NÁZEV :	RC02
PROVEDENÍ, VZOR ::	OCELOPLECHNÁSTĚNNÝ
TYP :	ATYP
KRYTÍ V UZAVŘENÉM STAVU :	IP 54
KRYTÍ V OTEVŘENÉM STAVU :	IP 20
ROZMĚRY :	š 600 v 600 /h1,200mm
DĚLENÍ :	-
NÁTĚR/BARVA :	RAL 7035
OBSLUHA :	PRAC.POUČENÝMI
PŘÍVOD(Y) :	SHORA P.OM.
VÝVOD(Y) :	NAHORU P.OM.
OCHRANA PŘED ÚR. EL. PROUDEM :	DLE ČSN 33 2000-4-41 ed2
NAPÁJECÍ NAPĚŤ SOUSTAVA :	SAMOČINODPOJENÍM OD ZDROJE
OVLÁDACÍ NAPĚŤ SOUSTAVA :	AC 50Hz,400/230V/1N-S

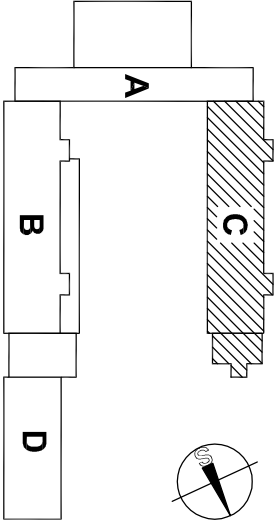

SILNOPROUD

PAVILON C

Tento dokument a všechny jeho součásti podléhají autorizované právnímu auditu podle zák.č.121/2000 Sb. Neoprávněné kopírování či použití dokumentace nebo jakékoli její části mimo stávající účel je zakázáno. Odpovědnost za neoprávněné použití dokumentace, její části či její podílů v rozporu se stávajícími právy nese osoba, v jejíž prospěch bylo takto jednáno.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Novák	Ing. ZDENĚK NOVÁK-NOVEL
PROJEKTANT SPECIALISTA	Ing. Zdeněk Novák	Obchodně technická a projektová kancelář
VYPRACOVAL	Ing. Zdeněk Novák	Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
MÍSTO STAVBY	ZŠ L.Štúra 1085, 708 00 Ostrava - Poruba	email: novak@iscall.cz
OBJEDNATEL/INVESTOR	Statutární město Ostrava, Městský úřad Poruba	
AKCE/NÁZEV:	ZÁKLADNÍ ŠKOLA L. ŠTÚRA 1085, OSTRAVA - PORUBA REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE	
OBJEKT/ČÁST:	SILNOPROUD	
OBSAH:	ROZVÁDĚČ RC02 (Skenářství)	
		MĚŘITKO
		PRÍLOHA č.
		34