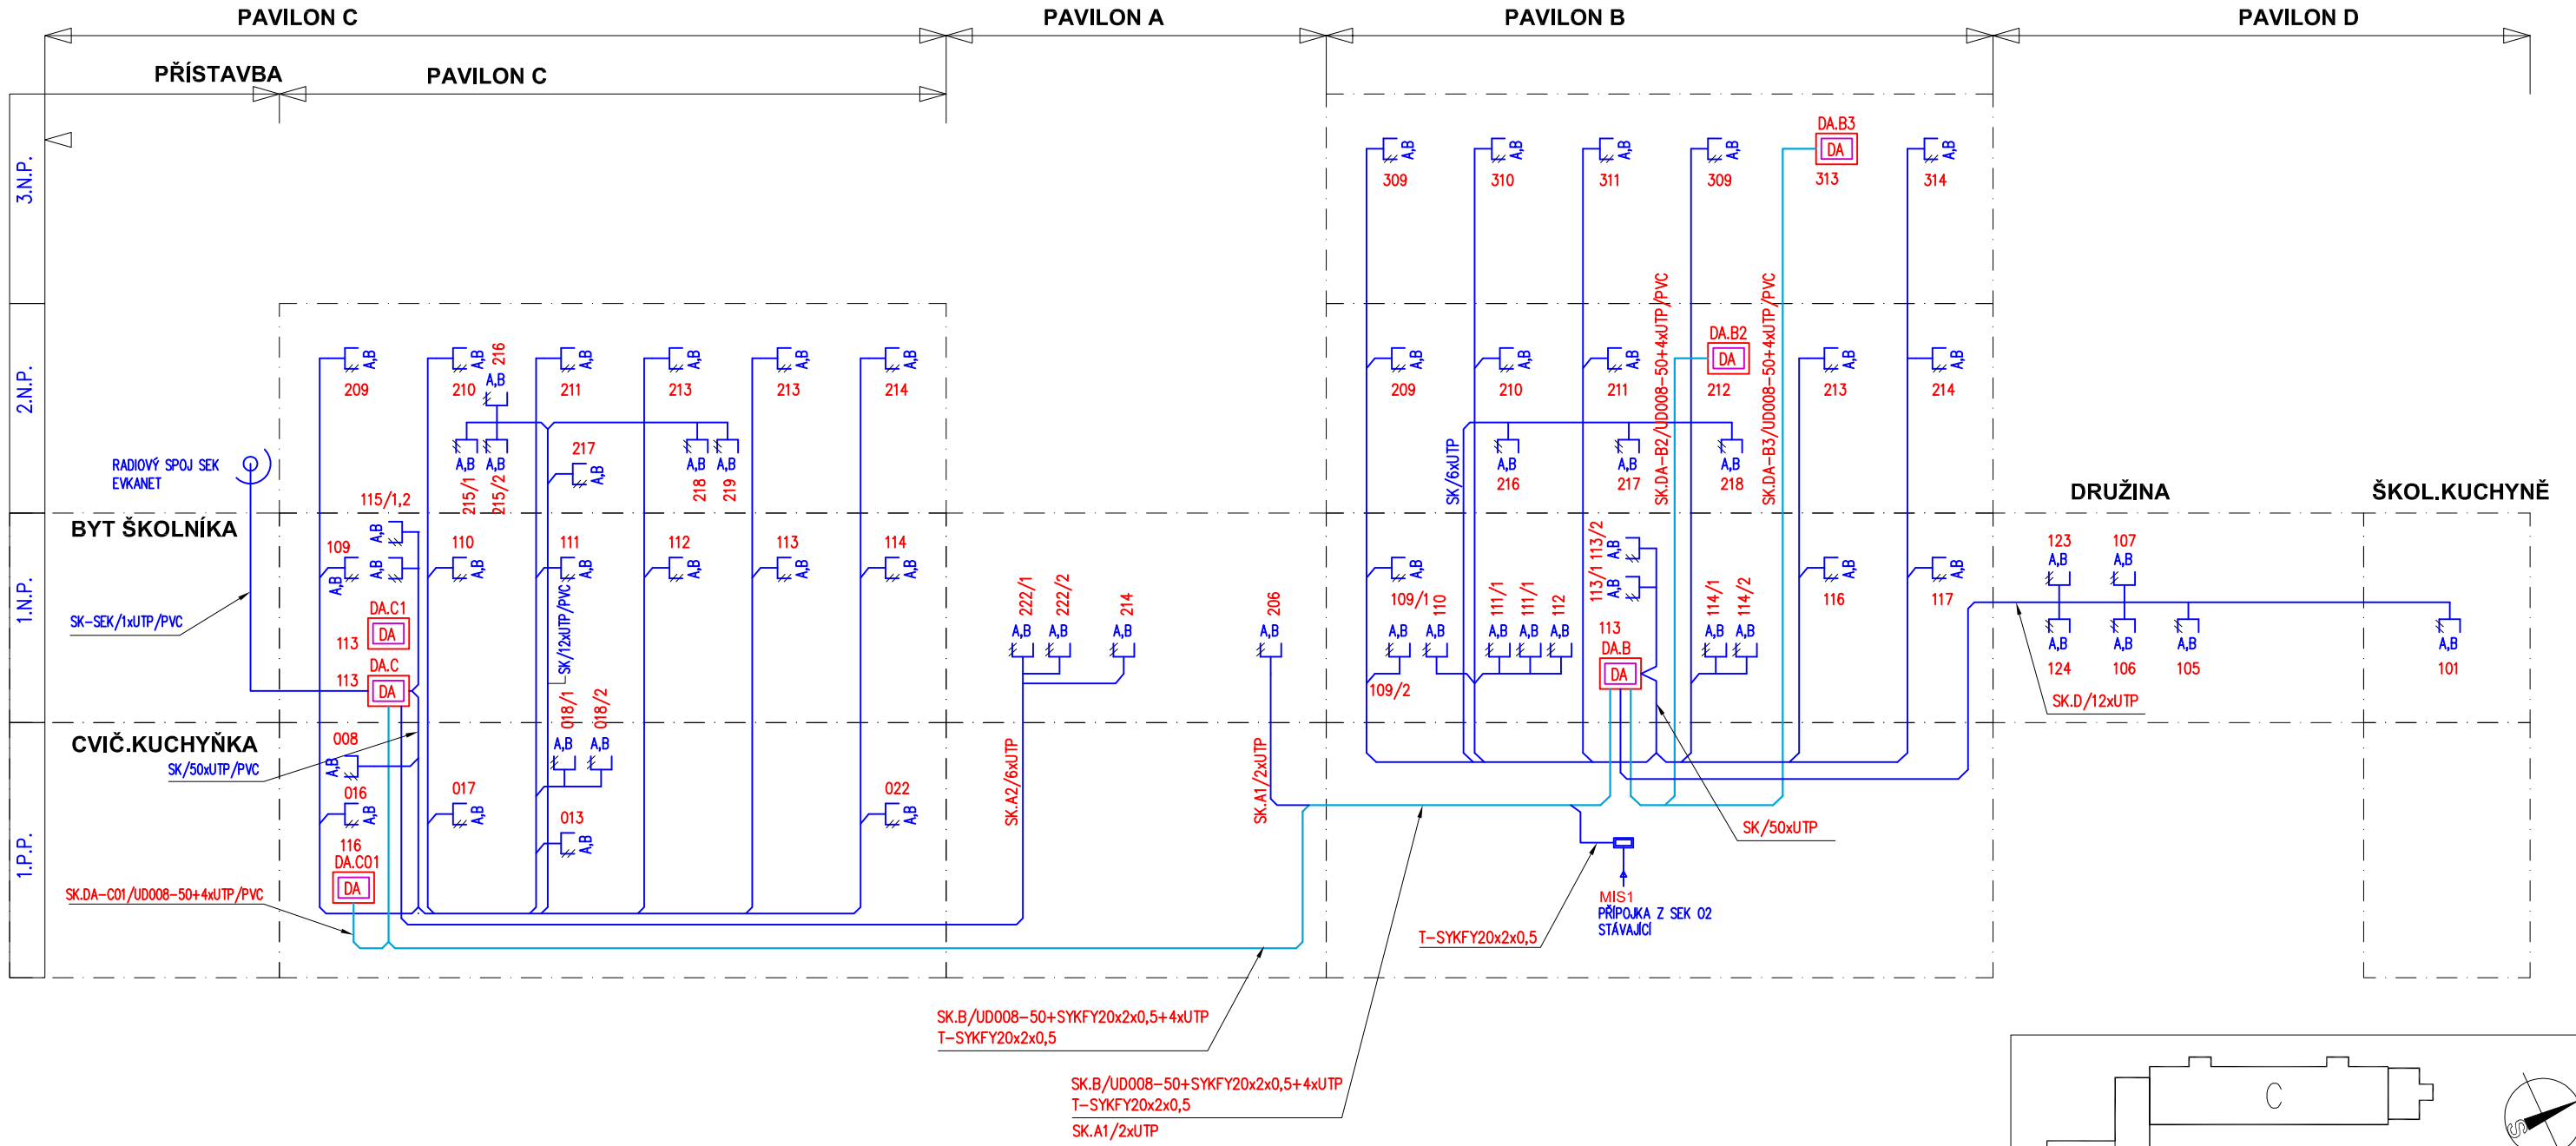

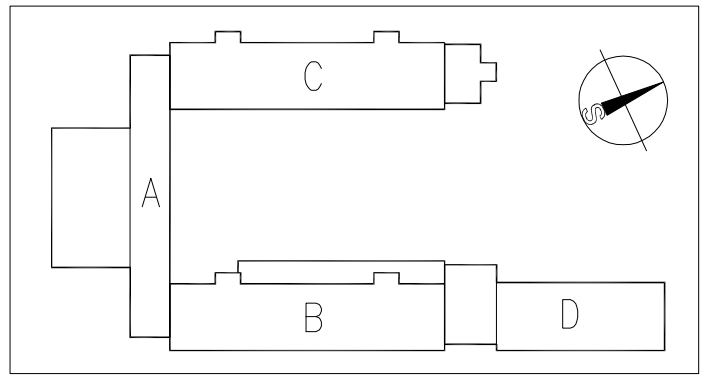

DA DATOVÝ ROZVÁDĚČ RACK

TÚ TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA

T TELEFONNÍ ZÁSUVKA RJ45

ZÁSUVKA SK JEDNODUCHÁ RJ45

A,B ZÁSUVKA SK DVOJITÁ 2xRJ45 (A,B)

POUŽITÉ TYPY A PRŮŘEZY VODIČŮ :			
OZN. ZAŘÍZENÍ	GRAF.ROZLIŠENÍ	KMENOVÉ VEDENÍ	ÚČASTNICKÉ (HORIZONTÁL.) ROZVODY
SDRUŽ. KABEL.TRASA	———		
SK STRUKTUR.KABELÁŽ	———	SYKFY Nx2x0,5 OPTIKA UD008-50	UTP KAT.6/PVC**

SLABOPROUD

Tento dokument a všechny jeho součásti podléhají autorskému právu podle zák.č.121/2000 Sb. Neoprávněné kopírování či použití dokumentace nebo jakékoliv její části mimo stanovený účel je zakázáno. Odpovědnost za neoprávněné použití dokumentace, její části či její použití v rozporu se stanoveným účelem nese osoba, v jejíž prospěch bylo takto jednáno.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. Zdeněk Novák	
PROJEKTANT SPECIALISTA	Ing. Zdeněk Novák	
VYPRACOVAL	Ing. Zdeněk Novák	
MÍSTO STAVBY	ZŠ L.Štúra 1085, 708 00 Ostrava - Poruba	
OBJEDNATEL/ INVESTOR	Statutární město Ostrava, Městský obvod Poruba	

Ing. ZDENĚK NOVÁK-NOVEL
Obchodně technická a projekční kancelář
Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka
e-mail : novel@tiscali.cz

AKCE/ NÁZEV :
ZÁKLADNÍ ŠKOLA L. ŠTÚRA 1085, OSTRAVA - PORUBA

OBJEKT/ ČÁST : REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE

OBSAH :
SCHÉMA ROZVODŮ SK

DATUM	03/2011
STUPEŇ	RDS
ZAK. Č.	0811
FORMÁT	2xA4
MĚŘÍTKO	PŘÍLOHA č.
-	04